

ELIA SYSTEM OPERATOR

PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE

**Geldig vanaf 15 februari 2016 voor de aanbesteding van
strategische reserve voor de Winterperiode 2016-2017**

**Volgens artikel 7 quinquies §1 van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, moet
ELIA de proceduremodaliteiten voor aanleg van een
strategische reserve bepalen en publiceren na raadpleging van
de netgebruikers, de distributienetbeheerders, de regulator
en de Algemene Directie Energie.**

Inhoud

1 Definities 3

2 Achtergrond.....8

- 2.1 De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april 1999 8
- 2.2 Scope 9

3 Strategische Reserve9

- 3.1 Planning voor de aanbesteding winter 2016-2017 9
- 3.2 Consultatie van de stakeholders.....10
- 3.3 Inwerkingtreding en duur.....10
- 3.4 Hiërarchie van documenten11
- 3.5 Ministerieel Besluit voor het vastleggen van de volumes11

4 Leveringspunten12

- 4.1 Vereisten voor Leveringspunten Submetering TNB12
 - 4.1.1 Technische vereisten voor Leveringspunten Submetering TNB12
- 4.2 Vereisten voor Leveringspunten in een Gesloten Distributienet aangesloten op het ELIA-Net 14
- 4.3 Vereisten voor Leveringspunten Submetering DNB15
 - 4.3.1 Technische vereisten voor Leveringspunten Submetering DNB.....15
 - 4.3.2 Communicatie van de gegevens van de Submetering aan ELIA voor Leveringspunten Submetering DNB15
 - 4.3.3 Conformiteit van de Submeter-installaties van de sites aangesloten op het DNB-net.....15

5 Stadia van de aanbestedingsprocedure16

- 5.1 Call for Candidates16
 - 5.1.1 Contract Notice en Toelatingsprocedure16
 - 5.1.2 Kandidaatstellingsdossier voor SGR- en SDR- Kandidaten17
- 5.2 Certificatie 19
 - 5.2.1 Certificatie van SGR-Productiecentrale(s)19
 - 5.2.2 Certificatie van SDR-Referentievermogen.....20
- 5.3 Call For Tender27
 - 5.3.1 Launch of Call for Tender27
 - 5.3.2 SGR-/SDR-Contract.....27
 - 5.3.3 Bidding sheets & Bidding Instructies.....29
 - 5.3.4 Formulier met contractgegevens31
- 5.4 Finale Offerte.....31
- 5.5 Gunning 33
- 5.6 Contracteren33
 - 5.6.1 Proces van contract ondertekening33
 - 5.6.2 Bekendmaking van de gunning van contracten34

6 Regels voor betwistingen34

7 Annulering van de aanbesteding.....34

8 Vragen 35

1 Definities

Afname	Gebruik van actief vermogen [MW] op een fysieke locatie op een bepaald spanningsniveau.
Algemene Voorwaarden	De Algemene Voorwaarden die op het ogenblik van het afsluiten van het SDR- en/of SGR-Contract de strategische reserve regelen.
ARP ("Access Responsible Party" of "Toegangsverantwoordelijke")	Elke fysieke persoon of rechtspersoon die opgesomd wordt in het register van Toegangsverantwoordelijken in overeenstemming met het Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet en zoals gedefinieerd in het Toegangscontract ¹ , waarnaar soms ook verwezen wordt in de Technische Reglementen voor distributie, lokale en regionale transmissie met de term "evenwichtsverantwoordelijke".
ARP Contract	Het contract afgesloten tussen ELIA en een ARP in overeenstemming met Artikels 150, 151 en volgende van het Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet.
Checklist voor technische informatie over Submetering	Een modeldocument opgesteld door ELIA waarop de SDR-leverancier alle technische gegevens in verband met zijn Submeter-installatie(s) moet invullen. Dit document wordt ook gebruikt om aan te tonen dat de Submeter-installatie(s) voldoet (voldoen) aan de minimale technische vereisten gesteld door ELIA.
Black Start	De dienst zoals gedefinieerd in art. 261 van het Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet.
Call for Candidates	Eerste fase van de strategische reserve aanbestedingsprocedure, waar alle geïnteresseerde partijen kunnen verklaren belangstelling te hebben voor een deelname aan de Call for Tender door het indienen van een kandidaatstellingsdossier.
CDS-Toegangspunt	Het Toegangspunt tot het Gesloten Distributienet van een Gebruiker van dit Gesloten Distributienet zoals gedefinieerd in het Toegangscontract.
Gesloten Distributienet (CDS)	Het Gesloten Distributienet (of industrieel gesloten net, professioneel gesloten net,) zoals gedefinieerd in het Toegangscontract.
Beheerder van het Gesloten Distributienet (CDS Beheerder)	Natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door de bevoegde overheid als beheerder van het Gesloten Distributienet zoals gedefinieerd in het Toegangscontract.
Call for Tender	Periode gedurende dewelke SDR- en SGR-Kandidaten, die geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure, offertes kunnen indienen, rekening houdend met het resultaat van de Certificatie van SGR-Productiecentrales en de Certificatie van SDR-Referentievermogen, het SGR- en/of SDR-Contract en de bidding instructies.
Certificatie van SDR-Referentievermogen	Proces van het bepalen van het maximum SDR-Referentievermogen van een ingediend(e) (combinatie van) Leveringspunt(en).
Certificatie van SGR-Productiecentrale	Proces waarbij Kandidaat SGR- Productiecentrales die voldoen aan één van de criteria zoals bepaald in art. 7 quinquies, §2 (2°, 3° en 4°) van de Elektriciteitswet, gecertificeerd worden voor de levering van SGR.

¹ Contract betreffende toegang tot het ELIA-Net goedgekeurd door de CREG en beschikbaar via volgende link:
<http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/toegang/toegangscontract>

CIPU-Contract	Contract voor de Coördinatie van Injectie door Productie-Eenheden zoals gedefinieerd in het Technisch Reglement voor beheer van het transmissienet.
Configuratie	De combinatie van een of meerdere Productie-Eenhe(i)d(en) in een bepaalde relatie tot elkaar, gebruikt door een (Kandidaat) SGR-Productiecentrale om elektriciteit te produceren.
Contract Notice	Een publicatie op de website “Tenders Electronic Daily”, http://ted.europa.eu/ waarin alle partijen uitgenodigd worden om hun interesse in de deelname aan de Call for Tender aan te kondigen.
CREG	Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de federale regulator van de elektriciteits- en gasmarkt in België.
Datalogger	Apparaat dat de puls-uitgangen van een meter verzamelt/opneemt zodat ze kunnen overgenomen worden door het meetgegevens managementsysteem.
Dienst voor Onderbreekbaarheid (“ICH”)	Een tertiaire reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA door één of meerdere netgebruikers, waarmee ELIA tijdelijk de Afname kan verminderen.
Dienst Vraagzijde van Primaire Regeling (“R1_Load”)	De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA, bestaande uit een automatische en lokale reactie op frequentieafwijkingen door middel van een tijdelijke wijziging van de Afname.
Distributienet	Het elektriciteitsdistributienet waarop de Distributienetbeheerder het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor hij een vergunning als Distributienetbeheerder heeft verkregen van de gewestelijke regulator of de bevoegde regionale overheden.
Distributienet-beheerder (DNB)	Een fysieke persoon of rechtspersoon, aangesteld door de gewestelijke regulator of de gewestelijke overheden, die verantwoordelijk is voor de uitbating, het onderhoud en indien nodig de ontwikkeling van het Distributienet in een bepaalde zone en, indien van toepassing, voor de interconnecties tussen dit net en andere netten, en die verantwoordelijk is voor het verzekeren van de capaciteit op lange termijn van het Distributienet om tegemoet te komen aan een redelijke vraag voor distributie van elektriciteit.
Elektriciteitswet	De Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van tijd tot tijd gewijzigd.
ELIA	ELIA System Operator, de beheerder van het ELIA-Net.
ELIA-Net	Het elektriciteitstransportnet waarop ELIA het eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- of exploitatierecht heeft inclusief het plaatselijk vervoersnet in Vlaanderen, het lokale transmissienet in Wallonië en het gewestelijk transmissienet in Brussel, waarvoor ELIA is aangeduid als netbeheerder.
Hoofdmetering	Kwartiermeting van de elektrische energie geassocieerd met het Toegangspunt zoals bepaald door ELIA, of de Distributienetbeheerder (voor het Distributienet), door middel van een of meerdere meter(s) (hierna “Hoofdmeter(s)” genoemd) geïnstalleerd door ELIA op het ELIA-Net en door de DNB op het Distributienet.

Kandidaat SGR-Productiecentrale	Een combinatie van (of een enkele) Productie-Eenhe(i)d(en) die een of meerdere generator(s) voor de productie van elektriciteit omvat die elektriciteit kan genereren onafhankelijk van andere Productie-Eenhe(i)d(en) of productiecentrale(s) die nog in de markt zijn, en aangeboden in de finale offerte van de SGR Kandidaat om de SGR Dienst te leveren.
Lastenboek	Het geheel van de documenten die de openbare aanbesteding vormen, namelijk de Werkingsregels, de Procedure voor Aanleg, de SGR-, SDR DROP-TO- en SDR DROP-BY-contracten en de Algemene Voorwaarden.
Leveringstest	Testactivatie tijdens de duurtijd van het SDR- of SGR-Contract die het goed functioneren van de SDR-of SGR-Dienst test onder voorwaarden vastgelegd in het SDR- of SGR Contract. Leveringstesten op aanvraag van ELIA zijn vergoed. Leveringstesten op aanvraag van de SDR- of SGR-Leverancier worden niet vergoed.
Lokale Productie	Zoals bepaald in het CIPU-Contract.
Minimum Totale Afname R1_Load	Term uit het contract voor de Dienst Vraagzijde van Primaire Regeling geleverd door belasting, die de minimale elektrische totale Afname aangeeft, waaronder de R1_Load-leverancier de levering van de dienst niet kan verzekeren zoals gedefinieerd in het R1_Load-contract.
Ministerieel Besluit	Besluit uitgevaardigd door de federale minister die bevoegd is voor Energie.
Leveringspunt	Punt in het elektriciteitsnet vanaf waar de SDR-Dienst wordt geleverd zoals gedefinieerd in sectie 4 "Leveringspunten".
Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve	Voorliggend document, opgesteld door ELIA na raadpleging van de netgebruikers, Distributienetbeheerders, CREG en de Algemene Directie Energie, volgens artikel 7 quinquies §1 van de Elektriciteitswet.
Productie-Eenheid	De alternator van een fysieke eenheid die elektriciteit produceert of absorbeert (in het geval van pompcapaciteiten).
Regelzone	De zone waarvoor ELIA werd aangeduid als transmissienetbeheerder in overeenstemming met de Elektriciteitswet van 29 april 1999.
Reserveringsprijs	Reserveringsprijs per MW en per uur gevraagd door de SGR of SDR Kandidaat om ofwel de SGR Dienst te verstrekken voor de aangeboden Configuratie van een Kandidaat SGR Productiecentrale of om de SDR Dienst te verstrekken voor de aangeboden combinatie van Leveringspunten. De Reserveringsprijs wordt enkel betaald tijdens de Winterperiode en mag geen geanticipeerde activatiekosten bevatten, noch de reserveringskosten voor een potentiële Black Start-dienst.
SDR-Contract	Contract tussen ELIA en de SDR-Leverancier voor strategische reserve geleverd via vraagzijdebeheer zoals voorzien in artikel 7quinquies §2,1° van de Elektriciteitswet.
SDR-Dienst	Levering van strategische reserve via vraagzijdebeheer zoals voorzien in artikel 7 quinquies § 2, 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet.
SDR DROP-BY	SDR-Dienst waarbij de SDR-Leverancier er zich toe verbindt om zijn Afname te verminderen met een contractueel vastgelegde SDR-Referentievermogen bij activatie.
SDR DROP-TO	SDR-Dienst waarbij de SDR-Leverancier er zich toe verbindt om zijn Afname te verminderen naar een contractueel vastgelegde Total Shedding Limit SDR bij activatie.

SDR Eenheid	Een geheel (aggregaat) van elektrische installaties bestaande uit belastingen aan Leveringspunten die de totale Afname (elektriciteitsverbruik) van de Eenheid kunnen verminderen door het stopzetten, veranderen of vertragen van de energieverbruiksprocessen van deze belastingen aan deze Leveringspunten zonder een beroep te doen op een verhoging van de elektriciteitsproductie.
SDR-Kandidaat	Persoon, onderneming of organisatie die geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Call for Tender en om een finale offerte in te dienen voor strategische reserve geleverd via vraagzijdebeheer zoals voorzien in artikel 7quinquies §2,1° van de Elektriciteitswet.
SDR-Leverancier	Persoon, onderneming of organisatie aan wie een SDR-Contract werd gegund in deze aanbestedingsprocedure.
SDR-Referentievermogen (Rref)	Referentiewaarde van het vermogen (uitgedrukt in [MW]) dat beschikbaar gesteld wordt aan ELIA door de SDR-Leverancier op de totale Afname van zijn SDR-Eenheid (pool van Leveringspunt(en)).
SGR-Contract	Contract tussen ELIA en de SGR-Leverancier voor strategische reserve geleverd via SGR Productiecentrales zoals voorzien in artikel 7 quinquies § 2, 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet.
SGR-Dienst	Levering van Strategische reserve via SGR-Productiecentrales zoals voorzien in artikel 7 quinquies § 2, 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet.
SGR-Kandidaat	Persoon, onderneming of organisatie die geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Call for Tender en om een finale offerte in te dienen voor strategische reserve geleverd via (een) bepaalde Kandidaat SGR-Productiecentrale(s) zoals voorzien in artikel 7quinquies §2, 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet.
SGR-Leverancier	Persoon, onderneming of organisatie aan wie een SGR-Contract werd gegund in deze aanbestedingsprocedure.
SGR-Productiecentrale	Een combinatie van (of een enkele) Productie-Eenhe(i)d(en) die een of meerdere generator(s) voor de productie van elektriciteit omvat die elektriciteit kan produceren onafhankelijk van andere Productie-Eenhe(i)d(en) of productiecentrale(s) die nog in de markt zijn en waarvoor een SGR-Contract werd afgesloten tussen ELIA en de SGR-Leverancier.
Simulatietest	Testactivatie voor de start van het SDR- of SGR-Contract waarbij de SGR- of SDR-Leverancier op een afgesproken datum en tijdstip moeten aantonen dat ze de technische vereisten zoals bepaald in het SDR-of SGR-Contract kunnen vervullen. Deze Simulatietesten worden niet vergoed door ELIA. ELIA behoudt zich het recht voor om wanneer ELIA dit nodig acht een simulatietest uit te voeren om de goede levering van de dienst te controleren.
Submetering	Meting van het elektriciteitsverbruik van uitrusting(en) of processen binnen de industriële site, uitgevoerd vanaf een meter of een geheel van meters (hierna "Submeter(s)" genoemd) achter een Hoofdmeter.
Technisch Reglement	Een technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsnet (transmissienet, lokaal en regionaal transmissienet of distributienet) en de toegang ertoe.

Toegangscontract	Het contract (of equivalent) afgesloten tussen ELIA (resp. DNB) en de toegangshouder van het ELIA-Net (resp. Distributienet), in overeenstemming met het toepasselijke Technisch Reglement, dat de voorwaarden vermeldt voor het toekennen van toegang tot het ELIA-Net (resp. Distributienet) voor het Toegangspunt.
Toegangspunt	Een Injectiepunt en/of een Afnamepunt op het ELIA- of Distributienet zoals gedefinieerd in het overeenkomstige Toegangscontract ¹ .
Toelating	Teneinde te mogen deelnemen aan de Call for Tender moet een SDR-en/of SGR-Kandidaat een Toelatingsprocedure doorlopen. Toelating kan enkel verkregen worden door een kandidaatstellingsdossier te sturen tijdens de Call for Candidates. ELIA zal onderzoeken of deze aanvraag voldoet aan welbepaalde voorwaarden en indien deze voldaan zijn, zal ELIA Toelating geven. Tijdens de Call for Tender zullen enkel offertes van SDR- en/of SGR-Kandidaten die geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure aanvaard worden.
Shedding Limit ("SL")	Het vermogensniveau (in [MW]) tot op hetwelk de Leverancier van reserve zich verbindt om de netto actieve Afname van zijn Leveringspunt(en) (of Toegangspunt(en) voor ICH) te laten dalen in geval van activatie, indien van toepassing. We onderscheiden: * SL_{ICH} , voor het ICH-Contract ** SL_{SDR} , voor het SDR-Contract in geval van SDR DROP-TO
Unscheddabe Margin SDR [MW]	Minimale waarde van netto actief vermogen waaronder de Afname in het (de) Leveringspunt(en) (of de SDR-Eenheid waartoe het behoort) niet kan dalen in geval van activatie. Het is gedefinieerd in geval van SDR DROP-BY.
Werkdag	Alle kalenderdagen behalve zaterdag, zondag en Belgische officiële feestdagen.
Werkingsregels	Document dat, conform artikel 7septies, §1,2 van de Elektriciteitswet, de werkingsregels voor strategische reserve vastlegt.
Wet van 26 maart 2014	De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
Winterperiode	Periode van 1 november tot 31 maart, zoals bepaald in artikel 2, n°51 van de Elektriciteitswet.

2 Achtergrond

2.1 De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april 1999

De Wet van 26 maart 2014 heeft de Elektriciteitswet van 29 april 1999 inzake de organisatie van de elektriciteitsmarkt ("Elektriciteitswet") gewijzigd, door de creatie van een mechanisme van 'strategische reserve' opdat een adequate bevoorradingszekerheid in de Winterperiodes verzekerd kan worden. De standaardprocedure en -termijnen voor de aanleg van de strategische reserve zijn als volgt:

- Vóór 15 oktober van ieder jaar stelt de Algemene Directie Energie alle relevante informatie ter beschikking van ELIA zodat die een probabilistische analyse kan uitvoeren (zie verder).
- Vóór 15 november van ieder jaar moet ELIA een probabilistische analyse uitvoeren over de bevoorradingszekerheid van het land tijdens de komende Winterperiode(s).
- Uiterlijk op 15 december van ieder jaar moet de Algemene Directie Energie aan de federale Minister van energie een advies overmaken aangaande de noodzaak om een strategische reserve aan te leggen. Als dit advies uitwijst dat er een noodzaak bestaat om deze strategische reserve aan te leggen, bevat het advies ook een voorstel voor het benodigde volume daarvan.
- Binnen één maand na ontvangst van dit advies kan de Minister ELIA de instructie geven om een strategische reserve aan te leggen voor het vastgelegde volume voor een periode van één tot drie jaar die begint op de eerste dag van de volgende Winterperiode.
- ELIA zal de regels voor de aanbesteding bepalen door middel van een Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve na raadpleging van de netgebruikers, de CREG, de DNB's en de Algemene Directie Energie, en zal deze procedure in werking stellen binnen een maand volgend op de instructie van de Minister.
- Elke marktspeeler die binnen een van de categorieën valt die bepaald worden in de Elektriciteitswet, die beschikt over vermogen gelokaliseerd in de Belgische Regelzone en die beantwoordt aan de criteria en specificaties kan deelnemen aan de strategische reserve. Sommige marktspelers zijn verplicht een offerte in te dienen.
- Uiterlijk dertig Werkdagen na de uiterste indieningsdatum voor de offertes moet ELIA een verslag overmaken aan de CREG en aan de Minister over de ontvangen offertes. ELIA voegt hieraan een meest economisch optimaal voorstel van combinatie van de offertes toe.
- De CREG brengt hierover een gemotiveerd advies uit en zal beoordelen of de door de SGR-en SDR-Leveranciers voorgestelde prijzen (en de combinatie van offertes) niet manifest onredelijk zijn.
 - Bij goedkeuring contracteert ELIA de voorgestelde combinatie van offertes vanaf 1 november van de Winterperiode(s) waarop de instructie van de Minister betrekking heeft.
 - Bij afkeuring zal de CREG aanbevelingen doen en kan de Koning op voorstel van de Minister prijzen en volumes opleggen.

Een voorstel voor de Werkingsregels wordt gemaakt door ELIA en ter goedkeuring voorgelegd aan de CREG. Deze regels hebben tot doel om de verstoring van de werking van de betrokken elektriciteitsmarkten tot een minimum te beperken en zullen o.a. informatie bevatten over de indicatoren die bekeken worden om een tekort te detecteren alsook de principes voor de activering van de strategische reserve.

Opmerking: bovenstaande paragrafen hebben enkel tot doel om een indicatief overzicht te bieden van de termijnen in de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve zoals die voorzien werden door de wet van 26 maart 2014.

2.2 Scope

De reikwijdte van dit document beperkt zich tot de strategische reserve en beschrijft de aanbesteding van strategische reserve die in 2016 en vóór de Winterperiode 2016-2017 wordt georganiseerd.

Deze Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve en de aanbesteding die door deze procedure georganiseerd wordt, zijn vastgelegd volgens art. 7 quinquies van de Elektriciteitswet.

3 Strategische Reserve

3.1 Planning voor de aanbesteding winter 2016-2017

Voor de aanbesteding in 2016 zijn de belangrijke deadlines de volgende:

Wanneer	Wat	Wie
15/01/2016	De minister geeft ELIA instructie om een strategische reserve aan te leggen voor een vastgelegd volume en duurtijd.	Minister
<= 15/02/2016	ELIA informeert de markt over de aanbesteding via een Contract Notice .	ELIA => Markt
<=9/03/2016	Deadline indiening kandidaatstellingsdossier voor Toelatingsprocedure	Potentiële SGR- en SDR-Kandidaten => ELIA
<= 15/03/2016	ELIA lanceert de Call for Tender voor strategische reserve.	ELIA => alle SGR- en SDR-Kandidaten die de Toelatingsprocedure doorlopen hebben
<21/03/2016	Indiening van aanvraag voor Certificatie van SDR-Referentievermogen .	SDR-Kandidaten => ELIA
<08/04/2016	Uitreiking van Certificatie	ELIA => SDR-Kandidaten
<= 15/04/2016	Indiening van finale offertes voor strategische reserve	SGR- en SDR-Kandidaten => ELIA
< 20/05/2016 < Ten laatste 30 Werkdagen na indiening finale offertes	Verslag met alle offertes, motiveringen, prijzen en volumes geboden voor strategische reserve en een technisch-economisch voorstel dat is gebaseerd op de gunningscriteria voor de combinatie van offertes	ELIA => CREG + Minister
< 01/07/2016 < Ten laatste 30 Werkdagen na	Een advies dat expliciet en op een gemotiveerde basis aangeeft of de prijs van de combinatie van offertes die ELIA voorstelt manifest (on)redelijk is of niet	CREG => ELIA + Minister

indiening rapport ELIA		
< 01/11/2016	ELIA contracteert deze offertes voor de duurtijd voorzien in de beslissing van de Minister	ELIA => Gegunde SDR- en SGR-Leveranciers

Opmerking: Deze tabel is alleen bedoeld om een indicatief overzicht te geven van de aanbestedingsprocedure. De precieze deadlines zoals vermeld in sectie 5 van dit document hebben voorrang op deze tabel. Wettelijke termijnen staan in het vet, andere termijnen zijn gepland om te kunnen voldoen aan de wettelijke, maar zouden nog kunnen variëren met een paar dagen.

3.2 Consultatie van de stakeholders

Artikel 7 quinquies van de Elektriciteitswet voorziet dat ELIA de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve bepaalt (en publiceert) na raadpleging. ELIA heeft een speciale task force gecreëerd binnen haar Users' Group (aangevuld met vertegenwoordigers van de CREG). Zij legt zich specifiek toe op de implementatie van strategische reserve en van de aanbesteding om:

- marktspelers en stakeholders te **informer** over alle relevante onderwerpen in verband met de implementatie van de strategische reserve;
- marktspelers en stakeholders te **raadplegen**, specifiek over de aanbestedingsprocedure (incl. alle relevante onderwerpen in verband met deze procedure, zoals selectiecriteria, regels van de aanbesteding, ...) en de Werkingsregels (incl. productvereisten, detectie, activering, ...) voor de strategische reserve (dit laatste dient door ELIA opgesteld te worden en door de CREG goedgekeurd te worden).

Alle documentatie in verband met deze raadplegingen wordt hier gepubliceerd:

<http://www.elia.be/en/users-group/Strategic-Reserves-Implementation-Task-Force/Public-consultation>

De gevalideerde documenten worden na afloop van de raadpleging beschikbaar gesteld via onderstaande link: <http://www.elia.be/en/products-and-services/Strategic-Reserve/Documents>

Alle onderwerpen over het Distributienet worden ook behandeld in de Expert Werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de Distributienetbeheerders en de Gewestelijke Regulators zetelen. Documentatie in verband met deze raadplegingen kan hier gevonden worden: <http://www.elia.be/en/users-group/ad-hoc-taskforce-balancing/Expert-WG>

3.3 Inwerkingtreding en duur

De huidige Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve zal geldig zijn vanaf 15 februari 2016 en is geldig voor de aanbesteding die in de loop van 2016 uitgeschreven zal worden.

Opmerking: De procedure voor Aanleg van de Strategische Reserve zal geldig worden op die datum als en enkel als de Minister beslist tot de aanleg van een bijkomende Strategische Reserve voor de Winterperiode(s) 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019.

3.4 Hiërarchie van documenten

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de relevante wetten en uitvoeringsbesluiten, inclusief die met betrekking tot de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, en specifiek de strategische reserve en zonder afbreuk te doen aan de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve opgesteld door ELIA overeenkomstig artikel 7 quinquies en 7 septies van de Elektriciteitswet, wordt de hiërarchie van documenten als volgt vastgelegd:

Als er een interpretatieprobleem of een contradictie bestaat tussen de bepalingen van de relevante wetten en uitvoeringsbesluiten, de Werkingsregels, de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve, het contract voor SGR/SDR of de Algemene Voorwaarden, zullen de documenten voorrang krijgen in de volgende volgorde:

1. Om enige twijfel uit te sluiten zullen de relevante wetten en uitvoeringsbesluiten altijd voorrang krijgen op zowel deze Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve als de SGR-/SDR-Contracten.
2. De Werkingsregels².
3. Deze Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve.
4. SGR-/SDR-Contracten ondertekend door ELIA en de SGR-/SDR-Leverancier(s).
5. de Algemene Voorwaarden [i.e. voor strategische reserve].
6. Het CIPU-Contract ondertekend door ELIA en de CIPU-Contract houder.
7. Elk ander geldig contract inzake ondersteunende diensten getekend tussen ELIA en de SGR- en/of SDR-Leverancier(s).

3.5 Ministerieel Besluit voor het vastleggen van de volumes

Overeenkomstig Art. 7quater van de Elektriciteitswet, kan de Minister aan de transmissienetbeheerder ten laatste op 15 januari 2016 instructie geven om een strategische reserve aan te leggen voor een periode van één tot drie jaar, vanaf de eerste dag van de komende Winterperiode, en legt hij de omvang van de strategische reserve in MW vast.

Voorliggend document is dan ook het voorwerp van een openbare consultatie om zo de nodige voorbereidingen te treffen met het oog op de eventuele instructie die de Minister zal kunnen geven om een strategische reservevolume aan te leggen.

Het feit dat er een SDR-Contract of SGR-Contract met ELIA afgesloten werd, weerhoudt de CREG er niet van om de Werkingsregels, die Elia bij CREG heeft moeten indienen, aan te passen.

² Werkingsregels worden voorgesteld door ELIA en ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd, conform artikel 7septies, §1 et 2 van de Elektriciteitswet.


4 Leveringspunten

Er wordt bepaald dat een Leveringspunt is een punt aangesloten op het elektriciteitsnet van waaruit de SDR-Dienst geleverd kan worden. Een Leveringspunt kan het volgende zijn:

- a. een Toegangspunt aangesloten op het ELIA-Net;
- b. een Toegangspunt aangesloten op het Net van de DNB;
- c. een ander punt in de elektrische installaties van een netgebruiker achter een Toegangspunt aangesloten op het ELIA-net (hierna gedefinieerd als "Leveringspunt Submetering TNB");
- d. een punt in een CDS aangesloten op het ELIA-net.
- e. een punt in de elektrische installaties van een netgebruiker achter een Toegangspunt aangesloten op het net van de DNB (hierna gedefinieerd als "Leveringspunt Submetering DNB");

Elk Leveringspunt moet geassocieerd zijn met een of meerdere meter(s), die ELIA toelaten om de levering van de SDR-Dienst te meten en te controleren. In de gevallen a en b worden de metingen gemeten door de Hoofdmeter geassocieerd met het Leveringspunt. Specifieke vereisten voor de gevallen c, d en e worden beschreven in de paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 hieronder.

4.1 Vereisten voor Leveringspunten Submetering TNB

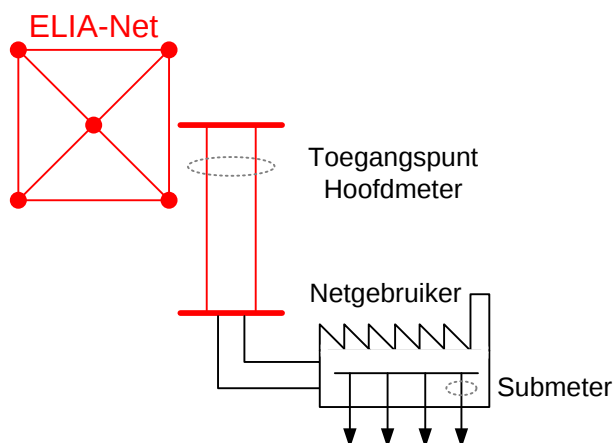

Leveringspunten Submetering TNB zullen gemeten worden door een Submeter-installatie.

4.1.1 Technische vereisten voor Leveringspunten Submetering TNB

Submeters op sites aangesloten op het ELIA-net moeten voldoen aan de minimale technische vereisten die beschreven worden in de "Algemene technische vereisten voor een Submeter-installatie", beschikbaar op de website van ELIA.

Voor portfolio's die Leveringspunten met Submetering bevatten moet opgemerkt worden dat de dienst niet geleverd mag worden met meer dan 4 Submeters per aangeboden MW.

4.1.2 Communicatie van de gegevens van de Submetering aan ELIA voor Leveringspunten Submetering TNB

Het meetgegevens managementsysteem van ELIA moet in staat zijn om de kwartierwaarden van actief vermogen gemeten door een Submeter op te nemen. Dit moet op een van de volgende manieren gebeuren:

- Optie 1: de Submeter voldoet volledig aan de metering standaarden van ELIA en kan daardoor rechtstreeks met het meetgegevens managementsysteem van ELIA communiceren;
- Optie 2: de private Submeter is aangesloten op een Datalogger (die voldoet aan de ELIA-standaarden), die de gemeten waarden doorstuurt naar het meetgegevens managementsysteem van ELIA volgens een communicatieprotocol gekend door ELIA;
- Optie 3: de private Submeter is aangesloten op een GSM-modem (die voldoet aan de ELIA-standaarden), die de gemeten waarden doorstuurt naar het meetgegevens managementsysteem van ELIA volgens een communicatieprotocol gekend door ELIA.

4.1.3 Conformiteit van de Submeter-installaties van de sites aangesloten op het ELIA-net

Om te garanderen dat de Submeter-installaties voldoen aan alle vereisten uit 4.1.1 en 4.1.2 enerzijds en om alle technische informatie te verzamelen voor de indienstname van de Submeters en/of de communicatie met het systeem voor het beheer van telgegevens van ELIA anderzijds, is de SDR-Leverancier ertoe verplicht een aantal technische gegevens over zijn Submeter-installatie voor te leggen voorafgaand aan de indienstname (zie ook §5.6.1). Op basis van de technische informatie voorgelegd door de Kandidaat SDR-Leverancier zal ELIA de conformiteit van de Submeter-installatie al dan niet valideren.

De lijst met de technische gegevens die voorgelegd moeten worden aan ELIA (document "Submetering_compliance_check-list") zal ter beschikking gesteld worden op de website van ELIA en geraadpleegd kunnen worden via onderstaande link: <http://www.elia.be/en/products-and-services/Strategic-Reserve/Documents>. Dit document moet ten laatste op 27 mei 2016 ingevuld en aan ELIA bezorgd worden (zie onderstaande tabel).

Niettemin moet de SDR-leverancier bij het indienen van een aanvraag voor Certificatie van een Leveringspunt Submetering TNB al een eendraadschema van de site met aanduiding van de Submeter(s) en in voorkomend geval de overeenstemmende vergelijking voor de telling bezorgen.

De communicatie met het systeem voor het beheer van telgegevens van ELIA moet operationeel zijn vóór 17 oktober 2016. De indienstname wordt uitgevoerd door ELIA. Om naleving van de termijnen te verzekeren moet de SDR-leverancier vóór 27 mei 2016 een aanvraag tot offerte indienen voor de voorgelegde opties (zie § 4.1.2). Niet-naleving van de termijn voor indienstname zal aanleiding geven tot een administratieve penaliteit zoals beschreven in het contract.

Hieronder worden de termijnen vermeld die nageleefd moeten worden voor Leveringspunten Submetering TNB:

- **<21/3:** Verzending (samen met de aanvraag voor Certificatie) van het eendraadschema en in voorkomend geval de vergelijking voor de telling.
- **<15/4:** Vervaldatum voor het indienen van offertes voor SDR.
- **<27/5:** Vervaldatum voor het indienen van een aanvraag tot offerte bij ELIA (i.e. keuze van de optie voor het communiceren van de meetgegevens aan ELIA). Na deze datum kan ELIA de indienstname vóór 17/10 niet meer garanderen.

- **<01/08:** Vervaldatum voor de effectieve bestelling van een optie voor Submetering (zie § 4.1.2).
- **<17/10:** Vervaldatum voor de Indienstname van de Submeters. Na deze datum zal een administratieve penaliteit opgelegd worden aan de SDR-leverancier.

De technische gegevens die aan ELIA bezorgd moeten worden, staan vermeld in onderstaande tabel:

Meetgegevens gebruikt voor de certificatie	Technische gegevens te bezorgen aan ELIA				
	Eendraadschema ⁽¹⁾	Vergelijking voor de telling ⁽²⁾	Technische gegevens ⁽³⁾	Plan van de site	Nauwkeurigheid controle of kalibratieverslag ⁽⁴⁾
Geen of minder dan 6 weken Submetergegevens of historische gegevens (Winterperiode) => Bestelling van een submeter-oplossing (§ 4.1.2) is vereist	samen met de aanvraag voor Certificatie	samen met de aanvraag voor Certificatie	< 27/5	< 27/5	< 27/5
Bestaande Submetergegevens maar geen communicatie met het ELIA-systeem => Bestelling van een submeter-oplossing (§ 4.1.2) is vereist	samen met de aanvraag voor Certificatie	samen met de aanvraag voor Certificatie	< 27/5	< 27/5	< 27/5
Bestaande Submetergegevens en communicatie met het ELIA-systeem operationeel => Bestelling van een submeter-oplossing (§ 4.1.2) is niet vereist	ELIA zal controleren of de informatie waarover het beschikt volledig is.				

⁽¹⁾ met situering van de meter(s)

⁽²⁾ indien nodig

⁽³⁾ zie de lijst van de gevraagde technische gegevens

⁽⁴⁾ minstens communicatie van de voorziene controledatum (vóór indienstname van de communicatie met ELIA)

4.2 Vereisten voor Leveringspunten in een Gesloten Distributienet aangesloten op het ELIA-Net

Leveringspunten in een Gesloten Distributienet aangesloten op het ELIA-Net kunnen deelnemen aan de SDR-Dienst en moeten de volgende specifieke voorwaarden respecteren:

- De **meetinstallaties**, die geassocieerd zijn met de Leveringspunten in een CDS, moeten (al) door de CDS Beheerder gebruikt worden, omdat ze ook al in het kader van hun facturatieverplichtingen met betrekking tot hun CDS-Toegangspunten gebruikt worden. Deze meetinstallaties moeten de kwartiermeting van de actieve energie toelaten en minstens aan de technische vereisten voldoen die bepaald worden in het toepasselijke Technisch Reglement; de technische gegevens vermeld in de tabel moeten daarnaast bezorgd worden aan ELIA.
- De **Gegevensuitwisseling**: Doordat de meetgegevens van de meetinstallaties binnen de CDS al worden gebruikt voor facturatie door de CDS Beheerder, zal de CDS Beheerder de meetgegevens rechtstreeks naar ELIA sturen volgens de gegevensuitwisseling formats zoals gespecificeerd in de Samenwerkingsovereenkomst met ELIA (zie volgende §). Een beschrijving van de toegelaten gegevensuitwisseling formats is beschikbaar op de website van ELIA.
- Een **samenwerkingsovereenkomst tussen ELIA en de CDS Beheerder**: Dit document legt de details vast in verband met de meetgegevensuitwisseling tussen ELIA en de CDS Beheerder. Het moet

getekend en uitgevoerd worden door beide partijen **voor** de aanvang van het SDR Contract.³

De SDR-Kandidaat moet bij zijn aanvraag voor certificatie - **vóór** 21 maart 2016 - **een CDS Beheerder verklaring**⁴ voorleggen, waarin de CDS Beheerder akkoord gaat dat de CDS-Netgebruiker kan deelnemen aan de SDR-Dienst en waarin de CDS Beheerder zich ertoe verbindt dat hij de samenwerkingsovereenkomst tussen ELIA en zichzelf zal tekenen als aan de SDR-Kandidaat een SDR-Contract wordt gegund.

De technische gegevens die aan ELIA bezorgd moeten worden, staan vermeld in onderstaande tabel:

Technische gegevens te bezorgen aan ELIA			
Eendraadschema ⁽¹⁾	Vergelijking voor de telling ⁽²⁾	Technische gegevens ⁽³⁾	Nauwkeurigheidscntrole of kalibratieverslag
samen met de aanvraag voor Certificatie	samen met de aanvraag voor Certificatie	< 1/11/2016	niet verplicht
Indien de Leveringspunten al geselecteerd werden voor een eerdere aanbesteding, zal ELIA controleren of het over de volledige gegevens beschikt.			

⁽¹⁾ met situering van de meter(s)

⁽²⁾ indien nodig

⁽³⁾ zie de lijst van de gevraagde technische gegevens

4.3 Vereisten voor Leveringspunten Submetering DNB

4.3.1 Technische vereisten voor Leveringspunten Submetering DNB

De Submeters van de sites aangesloten op het Distributienet moeten voldoen aan de minimale technische vereisten gesteld door de DNB en beschreven in het ad-hoc document (dat) gepubliceerd (zal worden) door Synergrid.

4.3.2 Communicatie van de gegevens van de Submetering aan ELIA voor Leveringspunten Submetering DNB

De communicatie van de gegevens gemeten door een Submeter gelegen op een site die aangesloten is op het DNB-net aan ELIA wordt verzorgd door de betreffende DNB.

4.3.3 Conformiteit van de Submeter-installaties van de sites aangesloten op het DNB-net

De technische conformiteit van de Submeter-installaties van de sites aangesloten op het DNB-net zal geattesteerd worden door de betreffende DNB.

De indienstname van de Submeter-installatie(s) moet effectief zijn vóór 17/10/2016. Niet-naleving van deze termijn voor indienstname zal aanleiding geven tot een administratieve penaliteit zoals beschreven in het contract.

³ Een modelovereenkomst is verkrijgbaar op verzoek via e-mailbericht aan Contracting_SR@elia.be.

⁴ Door de korte termijnen, volstaat het voor deze aanbesteding dat een bevestiging van de verklaring wordt gestuurd per e-mail door de CDS Beheerder en de SDR-Kandidaat naar Contracting_SR@elia.be

5 Stadia van de aanbestedingsprocedure

Op basis van artikel 7 quinquies van de Elektriciteitswet moet de aanbestedingsprocedure, die ELIA is opgedragen te organiseren, offertes verzamelen gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende processen.

Het doel van de aanbestedingsprocedure bestaat erin offertes te verzamelen van marktspelers, die capaciteit leveren om potentiële problemen met de bevoorradingszekerheid te kunnen oplossen.

Merk op dat de CREG:

- 1) de prijzen van de offertes als onredelijk kan beschouwen, in welk geval de Koning de mogelijkheid heeft om prijzen en volumes op te leggen,
- 2) boetes kan opleggen aan marktpartijen die hun wettelijke verplichting om een offerte in te dienen niet naleven.

Zowel 1) als 2) vallen buiten de reikwijdte van deze procedure.

ELIA zal een onderhandelde openbare aanbestedingsprocedure organiseren zoals beschreven in de federale wet van 15 juni 2006 betreffende openbare aanbestedingen.

5.1 Call for Candidates

5.1.1 Contract Notice en Toelatingsprocedure

Voorafgaand aan de Call for Tender zal ELIA een Contract Notice publiceren waarin SGR- en SDR-Kandidaten opgeroepen worden om hun interesse te melden voor deelname aan de Call for Tender voor strategische reserve door een kandidaatstellingsdossier op te sturen.

- De Call for Candidates zal aangekondigd worden door een **Contract Notice** verstuurd voor publicatie rond 15 februari 2016 op de website "Tenders Electronic Daily", <http://ted.europa.eu/>
- Om geldig te zijn moet een kandidaatstellingsdossier per aangetekende post of per koerierdienst gestuurd worden naar het volgende adres:
 - o ELIA Asset - Aimilios Orfanos
Keizerslaan 20B - 1000 Brussel
 - o Elk kandidaatstellingsdossier moet enerzijds een originele papieren versie bevatten en anderzijds een kopie in elektronisch formaat dat dient verstuurd te worden naar aimilios.orfanos@elia.be en contracting_SR@elia.be.
 - o Als de elektronische versie afwijkt van de gedrukte versie, zal het gedrukte origineel doorslaggevend zijn.
 - o De SGR- of SDR-Kandidaat moet duidelijk aangeven welke informatie vertrouwelijk is en/of verband houdt met technische en commerciële geheimen.
- Elk kandidaatstellingsdossier moet alle informatie bevatten die nodig is om aan te tonen dat aan de voorwaarden vermeld in 5.1.2 voldaan wordt;
- Het kandidaatstellingsdossier moet opgesteld worden in het Engels, het Nederlands of het Frans.
- Het kandidaatstellingsdossier moet volledig zijn en Elia moet deze ontvangen vóór 9/03/2016 - 18:00 u CET.
- ELIA behoudt zich het recht voor om de aangeleverde informatie in het kandidaatstellingsdossier op juistheid te controleren.

Ten laatste voor de Call for Tender zal ELIA elektronisch het resultaat van de Toelatingsprocedure melden, via het e-mailadres opgegeven door de SGR- of SDR-Kandidaat:

- Indien een kandidatuur geen Toelating heeft gekregen door een onsuccesvol kandidaatstellingsdossier, zal ELIA de redenen hiervoor meedelen.
- Indien de kandidatuur Toelating heeft gekregen, zal de kandidaat uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Call for Tender.

5.1.2 Kandidaatstellingsdossier voor SGR- en SDR-Kandidaten

ELIA zal Toelating geven als de kandidaatstellingsdossiers van de SGR- en SDR-Kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen, die zowel voor de SGR- als de SDR- Kandidaten gelden:

1. De SGR-/SDR-Kandidaat moet een omschrijving geven van zijn intentie om deel te nemen aan de Call for Tender. Deze omschrijving omvat, indien van toepassing, de wettelijke structuur, de lijst van betrokken partners met hun rol en de aard van hun relatie met de kandidaat.
2. De SGR/SDR-Kandidaat moet in orde zijn met zijn sociale zekerheids-, btw- en belastingverplichtingen. Als bewijs hiervan moeten kandidaten ofwel een beëdigde verklaring⁵ toevoegen, ofwel een recent attest kunnen voorleggen afgeleverd door de bevoegde overheid.
3. De SGR-/SDR-Kandidaat moet in dezelfde beëdigde verklaring toevoegen dat hij niet in staat van faillissement verkeert of verwickeld is in faillissementsprocedures, in vereffening is of in een gelijkaardige situatie verkeert.
4. De SGR-/SDR-Kandidaat moet in dezelfde beëdigde verklaring toevoegen dat hij niet veroordeeld is voor een overtreding in verband met professionele integriteit of het voorwerp uitmaakt van een vonnis in kracht van gewijsde voor fraude, corruptie, betrokkenheid in een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die schadelijk is voor de financiële belangen van België en andere lidstaten van de Europese Unie.
5. De SGR-/SDR-Kandidaat moet bewijsstukken voorleggen die zijn economische en financiële capaciteit aantonen. Om zijn economische en financiële capaciteit aan te tonen, moet de SGR-/SDR-Kandidaat de volgende documenten voorleggen aan ELIA:
 - a. Graydon's score: een score behalen die hoger is dan 1, of een multiscore hoger dan 20 (ondernemingen gevestigd in België). Indien de score gelijk aan of lager dan 1 is, of indien de multiscore lager dan 20 is, zal de kandidatuur niet als zodanig geweigerd worden, maar kan ELIA bijkomende informatie en/of garanties vragen.
 - b. Op expliciete vraag van de SGR-/SDR-Kandidaat, kan ELIA dit rapport bestellen en communiceren aan de SGR-/SDR-Kandidaat.

⁵ Indien de beëdigde verklaring aan ELIA bezorgd werd voor een andere aanbestedingsprocedure/kwalificatie, volstaat een kopie van de beëdigde verklaring op voorwaarde dat de ondertekening op 12 maart 2016 nog geen twee jaar geleden is.

Voorwaarden enkel voor SGR Kandidaten:

1. De SGR-Kandidaat moet een lijst bezorgen van (Kandidaat) SGR-Productiecentrale(s) die in aanmerking komen voor deelname, rekening houdend met het feit dat de voorgestelde (Kandidaat) SGR-Productiecentrale(s) moeten beantwoorden aan de criteria voor Certificatie van SGR-Productiecentrales zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.1.
2. De SGR-Kandidaat moet voor elke (Kandidaat) SGR- Productiecentrale de technische specificaties voorzien zoals gespecificeerd in de Contract Notice. Deze technische specificaties zullen gebaseerd worden op elementen uit Bijlage 1 van het CIPU-Contract en elementen gerelateerd aan het SGR-Contract.
3. Als de Kandidaat SGR-Productiecentrale opgenomen is (was) in een CIPU-contract, kunnen de parameters die in het kader van de SGR werden ingediend afwijken van de parameters die in het kader van het CIPU-contract werden aangegeven. Ten gevolge daarvan kan dit laatste zo nodig ook aangepast worden. Alle gegevens moeten in alle gevallen gerechtvaardigd en aangetoond kunnen worden.
4. Alle gevraagde gegevens moeten opgenomen worden in het kandidaatstellingsdossier van de SGR-Kandidaat dat ten laatste ingediend moet worden op de vervaldatum van de Call for Candidates, 09/03/2016.

Daarnaast kan ELIA bijkomende informatie vragen aan de SGR-Kandidaat over deze technische specificaties als deel van het (Kandidaat) SGR Productiecentrale Certificatieproces. De SGR-Kandidaat zal hierop antwoorden met een redelijk niveau van detail en binnen een redelijke tijdsduur.

Voorwaarden enkel voor SDR-Kandidaten:

De SDR-Kandidaat moet een voorlopige lijst geven van de Leveringspunten die hij wil aanbieden in zijn offerte in de Call for Tender, rekening houdend met het feit dat de voorgestelde Leveringspunten moeten beantwoorden aan 1 van de 5 categorieën zoals vermeld in sectie 4 "Leveringspunten" en gelokaliseerd moeten zijn in de Belgische regelzone.

Belangrijke disclaimer: De assets in de SDR-Eenheid die gebruikt worden om de SDR-Dienst met het SDR-Referentievermogen te leveren, moeten het elektriciteitsverbruik [MW] verminderen door een energie-verbruikend proces te veranderen, te stoppen of te vertragen zonder een verhoging van de productie van elektrische energie.

5.2 Certificatie

5.2.1 Certificatie van SGR-Productiecentrale(s)

Tijdens de Call for Tender zullen enkel offertes aanvaard worden van SGR-Kandidaten die succesvol geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure **en** die gebaseerd zijn op gecertificeerde SGR-Kandidaat Productiecentrales. Kandidaat SGR-Productiecentrales kunnen gecertificeerd worden tot 9 maart 2016, indien zij behoren tot een van de volgende categorieën:

1. Elke Kandidaat SGR-Productiecentrale waarvan de geplande sluiting (cf. ontwikkelingsplan) voorzien was na het einde van de vorige Winterperiode en voor het begin van de Winterperiode waarvoor de Procedure van Aanleg van Strategische Reserve geldt;
2. Elke Kandidaat SGR-Productiecentrale waarvan de sluiting aangekondigd werd (cf. art. 4bis van de Elektriciteitswet) vóór de beslissing van de minister om een strategische reserve aan te leggen en waarvan de sluiting nog niet effectief is;
3. Elke Kandidaat SGR-Productiecentrale waarvan een tijdelijke sluiting aangekondigd werd (cf. art. 4bis van de Elektriciteitswet) en waarvan de sluiting effectief is.

Producenten die onder één van de drie categorieën vallen, zoals omschreven in art. 7 quinquies §2 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet, zijn verplicht om ten minste één offerte in te dienen voor de volledige capaciteit van elke Configuratie van de Kandidaat SGR-Productiecentrale.

Bovendien moet elke gecertificeerde SGR-Productiecentrale bestaan uit een set van Productie-Eenheden die in staat zijn om elektriciteit te produceren zonder beroep te doen op een of meer Productie-Eenhe(i)d(en), die nog actief zijn in de markt.

Het zal aan een SGR-Productiecentrale, waaraan een SGR-Contract is gegund, niet toegestaan worden om deel te nemen aan een aanbesteding voor Ondersteunende Diensten, met de mogelijke uitzondering van de Black Start. De details voor deelname zullen gespecificeerd worden in de 'Black Start'-aanbestedingsprocedure in 2016.

Daarnaast wordt aan de kandidaten gevraagd om het volume aan te bieden dat kan ontwikkeld worden bij 15°C en in het net geïnjecteerd kan worden aan het Toegangspunt van de SGR-centrale (met andere woorden de P_{max}_technisch van de installatie). Om dit te doen moet de kandidaat SGR-Leverancier in staat zijn om ten laatste vóór de aanvangsdatum van de Call for Tender het Maximale Vermogen dat de SGR-Productiecentrale aan het Toegangspunt op het net van deze centrale⁶ aan 15°C kan leveren te bewijzen op basis van historische gegevens gekozen uit de laatste twee jaren. In de praktijk zal de kandidaat SGR-Leverancier de datums aangeven waarop de P_{max}_technisch bereikt werd, in voorkomend geval gecorrigeerd⁷ en herleid tot een temperatuur van 15°C. De kandidaat SGR-Leverancier moet hiervoor de curve of de functie bezorgen die de relatie aanduidt tussen het maximale Technische Vermogen en de buitentemperatuur⁸.

⁶ De meter verbonden aan het Toegangspunt van deze centrale geldt als bewijs

⁷ Met de hulp van de curves van vermogensvariatie afhankelijk aan de temperatuur

⁸ Indien het niet mogelijk zou zijn om representatieve meetgegevens te leveren (bv. omdat er investeringen nodig zijn vóór 1/11 die nog niet voltooid zijn op het moment waarop de aanvraag voor certificatie ingediend wordt), kan een voldoende gemotiveerde aanpassing van de meetgegevens eventueel ook aanvaard worden

Het Maximale Vermogen aangeboden door de SGR-Productiecentrale ligt vast en is bindend en moet bereikt kunnen worden op eender welk moment in het kader van een simulatietest op straffe van een penaltiteit voor het ontbrekende Vermogen.

5.2.2 Certificatie van SDR-Referentievermogen

Tijdens de Call for Tender worden enkel offertes aanvaard van SDR-Kandidaten die geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure **en** die het maximum gecertificeerd SDR-Referentievermogen (verder in deze sectie beschreven) respecteren voor een bepaalde combinatie van Leveringspunten door per Leveringspunt SL- en UM-waarden te behouden lager dan of gelijk aan de waarden waarvoor de Leveringspunten gecertificeerd werden. Aanvragen voor Certificatie van een maximum SDR-Referentievermogen moeten voldoen aan praktische modaliteiten en aan onderstaande criteria.

▲ Meetgegevens voor Certificatie van SDR Referentievermogen

Een aanvraag voor Certificatie van SDR Referentievermogen voor een gegeven (combinatie van) Leveringspunt(en) zal gebaseerd zijn op de volgende meetgegevens:

- Gevalideerde Hoofdmetering van de ELIA⁹ Hoofdmeter(s) voor Leveringspunten aangesloten op het ELIA-Net;
- Gevalideerde Hoofdmetering van de Hoofdmeter(s) of van de Submeter DNB¹⁰ voor Leveringspunten aangesloten op het Distributienet of de Leveringspunten Submetering DNB;
- Gevalideerde Submetering van de **bestaande** Submeter(s)¹¹ voor Leveringspunten Submetering DNB onder de volgende voorwaarden:
- Checklist voor de technische gegevens van de Submeter(s) vóór 21 maart 2016 (zie ook §4.1.4); Gevalideerde metering van de bestaande meetinstallaties voor de Leveringspunten in een CDS aan de volgende voorwaarden:
 - o Checklist voor de technische gegevens van de Submeter(s) vóór 21 maart 2016;
 - o Een CDS Beheerder verklaring voor 21 maart 2016 (zie 4.2);

Een profiel zal worden toegepast in alle andere gevallen¹²:

- o De Submeter wordt geïnstalleerd na 20 maart 2016;
- o De meetgegevens van de Submeter zijn enkel beschikbaar voor minder dan één Winterperiode;
- o Of er is geen geldig Bewijs van Submeter Conformiteit voor 20 maart 2016.

⁹ ELIA bezit al de Hoofdmetering van zijn eigen Net. SDR Kandidaten kunnen deze informatie aanvragen via de netgebruiker of via ELIA na voorlegging van een getekende netgebruiker verklaring die toegang geeft tot de meetgegevens.

¹⁰ De bevoegde DNB zal ELIA voorzien van de Hoofdmetering van het Leveringspunt(en). SDR Kandidaten moeten de bevoegde DNB raadplegen over het proces om de Hoofdmetering te bekomen.

¹¹ Alle meetgegevens beschikbaar tijdens de Winterperiodes zullen gebruikt worden, maar de meetgegevens van ten minste één Winterperiode zijn nodig om de meetgegevens van de Submeter te kunnen gebruiken

¹² Desalniettemin, als de beschikbare historische meetgegevens minder dan een Winterperiode maar meer dan 6 weken beslaan binnen de Winterperiode, kunnen de SDR Kandidaten deze meetgegevens ook meedelen. ELIA zal een faire beslissing nemen om te bepalen of deze meetgegevens in rekening zullen genomen worden in de certificatie van het maximum SDR Referentievermogen.

Het profiel wordt vastgelegd op basis van:

- 1) Ofwel relevante historische (en dus bestaande) gegevens zoals meetgegevens van gelijkaardige, andere processen (correct geschaald met het geïnstalleerde vermogen van die processen)
- 2) Ofwel "aan/uit" waarden gerelateerd aan het proces dat zal worden gemeten door de Submeter vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van dat proces $\times 0.75$.

In het geval dat er geen relevante historische gegevens of "aan/uit" waarden zijn, zal het profiel vastgelegd worden door de Hoofdmetering van het corresponderende Toegangspunt te vermenigvuldigen met een pro rata ratio (= de verklaarde gemiddelde Afname aan het Leveringspunt over 3 Winterperiodes gedeeld door de gemiddelde Afname over 3 Winterperiodes aan het corresponderende Toegangspunt).

Er moet aan alle voorwaarden voldaan worden zoals de installatie van de Submeter en de voorlegging van de checklist technische gegevens van de Submeter Conformiteit voor de datum van "Indienstname" (zie 5.6). Anders zullen regels en een administratieve boete zoals vastgelegd in het SDR Contract gelden.

Voor Leveringspunten met Submetering eist ELIA bovendien, zoals beschreven in paragraaf 4.1.5, dat samen met de aanvraag voor certificatie bepaalde technische gegevens bezorgd worden. Indien deze gegevens ontbreken, zullen de Leveringspunten met Submetering niet in aanmerking genomen worden bij de certificatie.

▲ Modaliteiten voor de aanvraag van Certificatie

Een geldige aanvraag voor Certificatie van SDR-Referentievermogen moet ten laatste op 21 maart 2016 om 18:00 u CET naar Contracting_SR@elia.be gestuurd worden en moet het volgende bevatten voor (elke combinatie van) Leveringspunt(en) (SDR-Eenheid), die werd ingediend voor Certificatie:

- Lijst van Leveringspunten voor de specifieke aanvraag;
- Voor elke combinatie van Leveringspunten:
 - Type van het aangeboden product (SDR DROP-TO of SDR DROP-BY)
 - Shedding Limit SDR (indien SDR DROP-TO) of Unshedddable Margin SDR (indien SDR DROP-BY)
 - Gemotiveerde uitleg indien sommige periodes niet in rekening moeten genomen worden in de historische meetgegevens;
 - Gemotiveerde uitleg indien sommige periodes moeten gecorrigeerd worden omwille van belangrijke ontwikkelingen in het totale Afname profiel, bijvoorbeeld een recent nieuw industrieel proces of de ontmanteling van een oud industrieel proces. ELIA en de SDR-Kandidaat zullen overleggen om te bepalen hoe de meetgegevens zullen gecorrigeerd worden.
- Per Leveringspunt:
 - Shedding Limit SDR (indien SDR DROP-TO); enkel voor de certificatieprocedure zal de gebruikte waarde $\max(0^\circ; SL_{SDR})$ zijn;
 - Unshedddable Margin SDR (indien SDR DROP BY); enkel voor de certificatieprocedure zal de gebruikte waarde $\max(0^\circ; UM_{SDR})$ zijn

- en flexibel volume R_{refi} . De som van de flexibele volumes van alle Leveringspunten i moet gelijk zijn aan het SDR-Referentievermogen ' R_{ref} ' van een SDR-Eenheid.
- Ondertekende netgebruikerverklaring die de exclusiviteit bevestigt van de deelname van het Leveringspunt van de Netgebruiker aan de SDR-Eenheid van de SDR-Kandidaat en die ELIA toegang geeft tot de (historische) meetgegevens van het Leveringspunt;
- Voldoende technisch bewijs voor de aangeboden flexibiliteit. Ten minste moet dit per Leveringspunt in de voorgestelde SDR-Eenheid
 - Een beëdigde verklaring van de SDR-Kandidaat dat de SDR-Dienst aan het Leveringspunt niet zal uitgevoerd worden door noodgeneratoren, WKK's of ander productie-eenheden die electriciteit produceren;
 - Een beschrijving van de industriële processen waarmee de flexibiliteit zal uitgevoerd worden;
 - Een beschrijving van de mogelijkheden van het Leveringspunt om bij te dragen aan de SDR-dienst; die de elektrische aansluiting van de belangrijkste installaties achter het Toegangspunt en de aansluiting van het flexibele proces op de andere installaties op de site beschrijft.

Deze gegevens moeten correct ingevuld worden op een formulier dat ELIA op het moment van de Call for Tender zal bezorgen. Elke aanvraag voor certificatie waarin dit ingevulde formulier ontbreekt, zal geweigerd worden.

De leveranciers moeten de documenten, meetgegevens en/of motivaties zoals beschreven in bovenstaande paragraaf "Meetgegevens voor Certificatie van SDR Referentievermogen" voor Leveringspunten in een CDS of Leveringspunten Submetering DNB.

Voor Leveringspunten die Toegangspunten aangesloten op het Distributienet of Leveringspunten Submetering DNB zijn, moeten de SDR-Kandidaten¹³ een goedkeuring van de Distributienetbeheerder kunnen voorleggen die de voorwaarden vermeldt waaraan dat (die) Toegangspunt(en) kan (kunnen) deelnemen aan de SDR-dienst. De DNB zal de maximale vermogenswaarden voor het (de) Leveringspunt(en) voorgelegd voor certificatie aan ELIA bezorgen.

Ten laatste op 8 april 2016 zal ELIA voor elke combinatie van Leveringspunten de Certificatie van maximum SDR-Referentievermogen sturen naar het e-mail adres opgegeven door de SDR-Kandidaat.

ELIA zal weigeringen van aanvragen voor Certificatie van maximum SDR-Referentievermogen motiveren. Een SDR-Kandidaat mag maximaal 20 aanvragen voor Certificatie van maximum SDR-Referentievermogen indienen. Hoewel een Leveringspunt deel kan uitmaken van verschillende aanvragen voor Certificatie van SDR-Referentievermogen voor één SDR-Kandidaat, kan een Leveringspunt enkel deel uitmaken van één gegunde offerte. Daarom kan ELIA eventueel de "Mag niet gecombineerd met"-kolom van de bidding sheet beperken tot bepaalde offertes afhankelijk van de aanvraag voor de Certificatie voor SDR-Referentievermogen (cfr. 5.3.3).

¹³ Voor meer informatie, gelieve het document C8/01 op de website van Synergrid te raadplegen:
<http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832#>

▲ **Exclusiviteitscriteria voor een combinatie van Leveringspunten die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere ondersteunende diensten:**

Combinatie mogelijk?	R3 DP met Hoofdmeter	ICH met Hoofdmeter	R1 Load met Hoofdmeter
SDR DROP-TO met Hoofdmeter	Neen	Ja, als TNB TP*	Ja, als TNB TP*
SDR DROP-BY met Hoofdmeter	Neen	Neen	Ja, als TNB TP*
SDR DROP-TO met Submeter	Neen	Neen	Neen
SDR DROP-BY met Submeter	Neen	Neen	Neen
SDR DROP TO in een CDS	Neen	Ja, onder bepaalde voorwaarden	Neen
SDR DROP BY in een CDS	Neen	Ja, onder bepaalde voorwaarden	Neen

* Onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

- a) De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor Leveringspunten die Toegangspunten aangesloten op het ELIA-Net of het Distributienet zijn (geassocieerd met (een) Hoofdmeter(s)):
- Elk Toegangspunt dat deelneemt aan SDR DROP-TO kan niet deelnemen aan SDR DROP-BY en omgekeerd;
 - Elk Toegangspunt aangesloten op het ELIA-Net dat deelneemt aan ICH, kan deelnemen aan SDR DROP-TO en omgekeerd onder de volgende voorwaarden:
 - De Shedding Limit voor ICH (SL_{ICH}) moet hoger zijn dan de som van het SDR- Referentievermogen en de Shedding Limit SDR.
 - De SDR-Leverancier moet op verzoek van ELIA kunnen bewijzen dat de levering van de SDR-Dienst voldoet aan de voorwaarden in het SDR-Contract zelfs wanneer de Afname beperkt wordt tot de SL_{ICH} ¹⁴.
 - Elk Toegangspunt aangesloten op het ELIA-Net dat deelneemt aan R1_Load, kan deelnemen aan SDR DROP-TO of SDR DROP-BY en omgekeerd onder de volgende voorwaarden:
 - De Shedding Limit SDR (voor SDR DROP-TO) of de Unscheddable Margin SDR (voor SDR DROP-BY) moet hoger zijn dan de som van het gecontracteerde vermogen voor R1_Load aan het Toegangspunt en de Minimum Totale Afname R1_Load, zoals bepaald in het R1_Load contract.

¹⁴ In een Simulatietest waarin beide diensten gecombineerd worden.

- ii. De SDR-Leverancier moet op verzoek van ELIA kunnen bewijzen dat de levering van het voor R1_Load gecontracteerde vermogen voldoet aan de voorwaarden uit het R1_Load Contract zelfs indien de Afname beperkt wordt tot de Shedding Limit SDR of de Unsheddable Margin¹⁵.
- d. Voor de punten die in een CDS liggen dat aangesloten is op het ELIA-net zijn de volgende combinaties mogelijk aan de volgende voorwaarden:
 - i. In 2016 is er geen contract voor de ondersteunende diensten (R1 load, R3 DP, ICH) voor het Toegangspunt van het ELIA-net achter het betreffende Leveringspunt.
 - ii. Elk Toegangspunt gelegen in een CDS dat deelneemt aan ICH¹⁶ kan deelnemen aan SDR DROP-TO onder de volgende voorwaarden:
 - a. Het niveau van de Shedding Limit ICH (SL_{ICH}) is hoger dan de waarde van de som van het Referentievermogen R_{ref} en de SL_{SDR} .b.
- b) De kandidaat-leverancier van deze diensten moet in staat zijn om te bewijzen dat de levering van SDR de specificaties van het SDR-contract naleeft, zelfs als het verbruik tot het niveau van de SL_{ICH} is verminderd (bijvoorbeeld tijdens een ICH-activatie). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Leveringspunten met een Submeter achter een Toegangspunt aangesloten op het ELIA-Net of het distributienet: Leveringspunten met een Submeter die deelnemen aan SDR DROP-TO kunnen niet deelnemen aan SDR DROP-BY en omgekeerd.
 - i. Er is geen enkel contract inzake ondersteunende diensten in 2016¹⁷ (R1_Load, R3 DP, ICH indien ELIA-net, R3DP indien distributienet)) op het Toegangspunt vóór het Leveringspunt met de Submeter.

▲ Bepaling van het maximum SDR-Referentievermogen

De gevalideerde meetgegevens van de laatste 3 Winterperiodes (2013/2014-2014/2015-eerste 4 maanden van de Winterperiode 2015-2016)¹⁸ en de profielen zoals beschreven in de paragraaf "Meetgegevens voor Certificatie van SDR Referentievermogen" worden in een eerste fase voor elk Leveringspunt gecorrigeerd rekening houdend met meetgegevens die niet representatief zijn voor een normale Winterperiode, indien voldoende gemotiveerd door de SDR-Kandidaat (dit kan bijvoorbeeld een niet-recurrent onderhoud zijn).

In de tweede fase worden deze gegevens en de waarden Shedding Limit (SDR DROP-TO) en Unsheddable Margin (SDR DROP-BY), gebruikt om een maximaal toegestaan SDR-Referentievermogen te berekenen voor elke aanvraag voor Certificatie als de maximum waarde die voldoet aan de volgende statistische criteria voor elke gespecificeerde periode:

¹⁵ In een Simulatietest waarin beide diensten gecombineerd worden.

¹⁶ Mits het voldoet aan de voorwaarden voor de levering van ICH binnen een CDS zoals beschreven in het Toegangscontract

¹⁷ Introductie van een SDR Contract op een Leveringspunt achter een Toegangspunt aangesloten op het ELIA-Net dat ook in een ondersteunende diensten contract is opgenomen, zou ertoe leiden dat een gedeelte van hetzelfde volume zou gecontracteerd worden voor 2 verschillende diensten.

¹⁸ Voor conforme Submeters aan het ELIA-Net worden meetgegevens van de laatste Winterperiode aanvaard om het maximale SDR Referentievermogen te bepalen.

- beschikbaarheidsgraad van Rref gedurende de uren 07:00-13:00 en 17:00-21:00 tijdens de werkdagen¹⁹ van de maanden december, januari en februari gedurende de drie Winterperiodes $\geq 85\%$;
- beschikbaarheidsgraad van Rref gedurende de uren 13:00-17:00 en 21:00-00:00 tijdens de werkdagen²⁰ van de maanden december, januari en februari gedurende de drie Winterperiodes $\geq 75\%$;
- beschikbaarheidsgraad van Rref gedurende de uren 07:00-13:00 en 17:00-21:00 tijdens de werkdagen²¹ van de maanden november en maart gedurende de drie Winterperiodes $\geq 65\%$;
- beschikbaarheidsgraad van Rref gedurende de uren 13:00-17:00 en 21:00-00:00 tijdens de werkdagen²² van de maanden november en maart gedurende de drie Winterperiodes $\geq 50\%$;
- beschikbaarheidsgraad van Rref gedurende de uren 00:00-07:00 tijdens de werkdagen²³ en gedurende alle uren van de weekends en feestdagen en de in België van overheidswege vastgestelde Kerstschoolvakantie gedurende de drie Winterperiodes $\geq 40\%$; De Beschikbaarheidsgraad van Rref voor een bepaalde periode²⁴ $AvRate_{period}(R_{ref})$, wordt gedefinieerd als

$$AvRate_{period}(R_{ref}) = AvVol_{period}(R_{ref}) / \sum_{hperiod} R_{ref}$$

Waarbij $AvVol_{period}(R_{ref})$ gedefinieerd wordt als:

$$AvVol_{period}(R_{ref}) = \sum_h \min(R_{ref}, AvPow_{TOT}(h))$$

Waarbij $AvPow_{TOT}(h)$ = *het gemiddelde uurlijkse vermogen beschikbaar voor het portfolio voor een zeker uur h. Dit is gelijk aan de som van het gemiddelde uurlijkse vermogen beschikbaar voor het uur h van elk van de Leveringspunten in het portfolio* $AvPow_i(h)$. $AvPow_i(h)$ gedefinieerd als het uurlijkse gemiddelde van de verschillen (indien positief) tussen de historische Afname van het Leveringspunt i ²⁵ gebruikt om de dienst te controleren en de Shedding Limit SDR of Unsheddable Margin SDR van dit punt voor een bepaald uur.

Het beschikbare uurlijkse vermogen van het portfolio voor een bepaald uur h wordt berekend als volgt:

- $AvPow_i(h) = avg(max(0, offtake_i(qh) - max(SL_{SDR_i}(qh); 0)))$ voor SDR DROP-TO
- $AvPow_i(h) = avg(max(0, offtake_i(qh) - max(UM_{SDR_i}(qh); 0)))$ voor SDR DROP-BY

In de derde en laatste fase past ELIA ten slotte het maximaal toegestaan SDR-Referentievermogen aan op basis van een vermindering van de consumptie (geobserveerd in de historische gegevens van alle Leveringspunten van het portfolio) voor de uren waarin de prijs BPX DAM hoger was dan of gelijk aan 150 €/MWh.

¹⁹ Uitgezonderd de schoolvakanties van Kerst in België

²⁰ Uitgezonderd de schoolvakanties van Kerst in België

²¹ Uitgezonderd de schoolvakanties van Kerst in België

²² Uitgezonderd de schoolvakanties van Kerst in België

²³ Uitgezonderd de schoolvakanties van Kerst in België

²⁴ De specifieke periode die ofwel de Kritieke uren tijdens de drie Winterperiodes ofwel de Niet-Kritieke uren tijdens de drie Winterperiodes is

²⁵ De totale historische Afname is de globale Afname van de pool zoals ingediend bij certificatie na de correcties zoals gespecificeerd in de "statistische criteria".

Hiertoe vergelijkt ELIA voor alle uren (tussen 1/11/2013 en 29/2/2016) waarin een clearing DAM-prijs op Belpex hoger was dan of gelijk aan 150 €/MWh, de gemeten consumptie van alle Leveringspunten met een referentieconsumptie bepaald op basis van het Baselineprincipe beschreven in § 6.3.1 van de Werkingsregels en past vervolgens het maximaal toegestaan SDR-Referentievermogen van de gebruiker aan indien de relatieve reactie een drempelwaarde van 20% overschrijdt.

De Baseline wordt berekend op basis van de historische verbruiksgegevens voor elk Leveringspunt volgens de hieronder beschreven methode X van Y.

Om een consumptievermindering in rekening te brengen die plaats had kunnen vinden tijdens een periode D^{26} , waarin de prijs BPX DAM hoger was dan of gelijk aan 150 €/MWh voor een dag D_i^{27} , wordt $Baseline_i$ op de volgende manier opgebouwd voor elk Leveringspunt:

1. Bepalen van de "standaarddagen". Deze fase bestaat erin X dagen in het verleden te zoeken waarop de kwartiermetingen voor de afname van het Leveringspunt worden gebruikt om de $Baseline_i$ te berekenen. Die X dagen worden gekozen uit de Y laatste representatieve dagen²⁸ van dezelfde categorie als dag A (dit wil zeggen, ofwel categorie 1: werkdag ofwel categorie 2: weekend of feestdag, ofwel categorie 3: maandag of eerste werkdag die volgt op een feestdag²⁹). Ze komen overeen met de X dagen (van de hierboven beschreven Y dagen) waarop het gemiddelde van het actieve vermogensverbruik tijdens dezelfde kwartieren als de periode D het hoogst is.
2. Berekenen van het profiel van de $Baseline_i$. Deze fase bestaat erin voor elk kwartier van de periode D de waarde van de $Baseline$ te berekenen: deze waarde komt overeen met het gemiddelde van de X waarden van de afname van Leveringspunt i gemeten tijdens datzelfde kwartier in de loop van de X representatieve dagen.
3. Aanpassen van het niveau van de $Baseline$. Deze laatste fase bestaat erin het in punt 2 hierboven verkregen kwartierprofiel aan te passen in functie van de afname van het Leveringspunt i tijdens de 3 uren die voorafgaan aan het eerste kwartier waarin de DAM-prijs Belpex hoger was dan 150€/MWh op dag D_i . De aanpassing gebeurt door aan elke berekende kwartierwaarde een (positieve of negatieve) "correctiewaarde" toe te voegen. Deze wordt verkregen door het verschil te maken tussen de gemiddelde waarde van de afname van het Leveringspunt i tijdens de 3 uren die voorafgaan aan het eerste kwartier waarin de DAM-prijs Belpex hoger was dan 150€/MWh op dag D_i en de gemiddelde waarde van de afname op het Leveringspunt i gedurende de overeenkomstige uren van de X standaarddagen.

²⁶ Een periode D bevat alle uren met een DAM-prijs Belpex ≥ 150 €/MWh van eenzelfde dag D_i

²⁷ Een dag D_i wordt geïdentificeerd als een dag tijdens de periode 1/11/2013-29/02/2016 waarin gedurende minstens één uur een DAM-prijs Belpex ≥ 150 €/MWh opgetekend werd

²⁸ Een niet-representatieve dag is een dag gedurende dewelke de afname van de SDR-eenheid werd beïnvloed door een onverwachte en/of ongewone afname (indien dit voldoende gemotiveerd wordt door de SDR-kandidaat)

²⁹ Categorie 3 is optioneel: standaard - i.e. wanneer de SDR-leverancier niet expliciet kiest om rekening te houden met categorie 3, zal dag A enkel behandeld worden als een dag van categorie 1 dan wel categorie 2.

De Baseline van de pool wordt vervolgens gereconstrueerd door de som te maken van de $Baseline_i$ van de Leveringspunten. Hiervan wordt voor elk kwartier de reële meting van het Leveringspunt afgetrokken en het resultaat gedeeld door de Baseline van de pool om een reactieratio R_{qh} te bepalen. Indien het gemiddelde van alle ratio's R_{qh} van de kwartieren (R) hoger ligt dan 20%, past ELIA het maximaal toegestaan SDR-Referentievermogen van de pool (R_{ref}) op de volgende manier aan:

Voor DROP-TO:

$$R_{ref\ certifi\acute{e}} = (R_{ref} + SL) * (1 - R\%) - SL$$

Voor DROP-BY:

$$R_{ref\ certifi\acute{e}} = (R_{ref} + UM) * (1 - R\%) - UM$$

Waarbij:

- UM is de som van de Unsheddable Margins per Leveringspunt

SL is de som van de Shedding Limits per Leveringspunt

5.3 Call For Tender

5.3.1 Launch of Call for Tender

Alle SGR-en SDR-Kandidaten die de Toelatingsprocedure doorlopen hebben en een Certificatie verkregen hebben, zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Call for Tender.

ELIA zal de **Call for Tender** documenten rond 15 maart 2016 sturen naar de e-mailadressen die de SGR- en SDR-kandidaten hebben opgegeven in het kandidaatstellingsdossier.

SDR- en SGR-Kandidaten zullen de volgende documenten ontvangen in de Call for Tender:

- SGR-/SDR-Contract en Algemene Voorwaarden;
- Bidding instructies;
- Bidding sheets;
- Formulier met de contractgegevens;
- Werkingsregels inclusief gunningscriteria;
- voorbeeld van een ELIA-offerte voor de Submeters van de sites aangesloten op het ELIA-net
- een document met de Algemene Technische Specificaties van ELIA voor de Submeters van de sites aangesloten op het ELIA-net
- een Technisch Addendum voor de Submeters van de sites aangesloten op het ELIA-net

5.3.2 SGR-/SDR-Contract

De SGR- en SDR-Leveranciers moeten het belang aanvaarden en erkennen van de vereisten waaraan ELIA in overeenstemming met de geldende wettelijke en regelgevende voorschriften moet voldoen als Transmissienetbeheerder of uitbater van een lokaal/regionaal Transmissienet.

ELIA en de SGR- en/of SDR-Leveranciers verbinden zich ertoe om elke inspanning te leveren om op gepaste wijze rekening te houden met deze vereisten. Als een wettelijk of regelgevend voorschrift, beslissing, advies of vereiste, uitgevaardigd door een bevoegde instantie die (een deel van) de activiteiten van ELIA stuurt of reguleert een herziening, wijziging of beëindiging van het SGR- en/of SDR-Contract vereist, kan ELIA, na raadpleging van de SDR- en/of SGR-Leverancier(s), één of meerdere van de voorwaarden wijzigen, of het SDR-/SGR-Contract herzien of wijzigen of, in sommige gevallen, beëindigen per aangetekende zending, zonder de SGR- en/of SDR-Leverancier schadeloos te stellen voor deze prijswijziging of voor de herziening, wijziging of beëindiging van het SDR-/SGR-Contract.

Als het (de) SDR- en/of SGR-Contract(en) voortgezet kan/kunnen worden mits enkele wijzigingen, zullen ELIA en de SDR- en/of SGR-Leverancier alle inspanningen leveren om de meest geschikte contractuele voorwaarden uit te werken om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan zowel de oorspronkelijke geest van het SDR-/SGR-Contract als de vereisten van de bevoegde instantie.

▲ Interacties tussen het SGR-Contract en andere contacten

SGR-Kandidaten, die geselecteerd werden op basis van de Toelatingsprocedure en certificatie criteria, moeten zich bewust zijn van de onderlinge interacties tussen het SGR-Contract, het CIPU-contract, het ARP-contract en het Toegangscontract. **SGR-Productiecentrale(s) moeten:**

- gelokaliseerd zijn in de Belgische Regelzone
- De ARP, die verantwoordelijk is voor dit Toegangspunt, moet een CIPU-Contract met ELIA afgesloten hebben voor 1 November 2016, als het al niet getekend was.
- In geval van Lokale Productie moet een nieuw Toegangspunt I/A (Injectie/Afname) gecreëerd worden:
 - De SGR-Productiecentrale is onafhankelijk op het gebied van Toegang van de netgebruiker voor dewelke het vroeger energie genereerde die een Lokale Productie genoemd werd;
 - Dit nieuw Toegangspunt voor de SGR-Productiecentrale moet vermeld worden in Bijlage 2 van een geldig Toegangscontract zodat de SGR-Leverancier een Toegangshouder kan aanwijzen als een tweede netgebruiker.
 - De SGR-Productiecentrale zal een fysieke aansluiting delen met de industriële netgebruiker voor dewelke het vroeger een Lokale Productie was;
 - Een verantwoordelijke ARP moet aangeduid worden door de Toegangshouder bij ondertekening van Bijlage 3 bij het Toegangscontract;

▲ Onderwerp van het SGR-Contract

Door een SGR-Contract af te sluiten engageert de SGR-Leverancier zich om:

- de SGR-Dienst tijdens de 5 maanden van de Winterperiode(s) te leveren;
- zijn SGR-Productiecentrale uit de markt te houden tijdens de volledige geldigheidsduur van het SGR-Contract.

In overeenstemming met artikel 7 quater § 1 van de Elektriciteitswet kan de Minister de netbeheerder de instructie geven om een strategische reserve aan te leggen voor een periode van 1 tot 3 jaar beginnend op de eerste dag van de komende Winterperiode en het volume van deze reserve in MW vastleggen.

Ten gevolge hiervan kunnen de contracten voor de Strategische Reserve afhankelijk van de bepalingen aangegeven door de Minister 1, 2 of 3 Winterperiodes dekken en kan het aan te leggen volume variëren tussen de verschillende Winterperiodes.

De SGR-contracten die na de aanbestedingsprocedure afgesloten worden, zullen een contractuele periode betreffen van 1, 2 of 3 jaren die lopen van 1 november van de Winterperiode(s) waarvoor de eenheid geselecteerd is tot 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Het **SGR-Contract zal aanvullende** vereisten en taakomschrijvingen bepalen met inbegrip van sancties voor het niet naleven van de beschikbaarheids- en activatievereisten.

▲ **Interacties tussen het SDR-Contract en andere contacten**

SDR-Kandidaten, die geselecteerd werden op basis van de Toelatingsprocedure en certificatie criteria, moeten zich bewust zijn van de onderlinge interacties tussen het SDR-Contract, het ARP Contract, het Toegangscontract en de contracten voor ondersteunende diensten.

▲ **Onderwerp van het SDR-Contract en de Werkingsregels**

Door een SDR-Contract af te sluiten engageert de SDR-Leverancier zich om de SDR-dienst te leveren gedurende de 5 maanden van de Winterperiode gedurende de geldigheidsduur van het SDR-Contract.

In overeenstemming met artikel 7 quater § 1 van de Elektriciteitswet kan de Minister de netbeheerder de instructie geven om een strategische reserve aan te leggen voor een periode van 1 tot 3 jaar beginnend op de eerste dag van de komende Winterperiode en het volume van deze reserve in MW vastleggen.

Ten gevolge hiervan kunnen de contracten voor de Strategische Reserve afhankelijk van de bepalingen aangegeven door de Minister 1, 2 of 3 Winterperiodes dekken en kan het aan te leggen volume variëren tussen de verschillende Winterperiodes.

De SDR-contracten die na de aanbestedingsprocedure afgesloten worden, zullen een contractuele periode betreffen van 1, 2 of 3 jaren die lopen van 1 november van de Winterperiode(s) waarvoor de eenheid geselecteerd is tot 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Het SDR-Contract zal aanvullende vereisten en taakomschrijvingen bepalen met inbegrip van sancties voor het niet naleven van de beschikbaarheids- en activatievereisten.

5.3.3 Bidding sheets & Bidding Instructies

SGR-en SDR-Kandidaten moeten hun offertes indienen via een bidding sheet volgens de regels bepaald in de bidding instructies.

▲ **Bidding principes voor SGR-Kandidaten:**

Zoals de wet voorschrijft, zijn de SGR-Kandidaten verplicht een aantal offertes in te dienen die het totale vermogen van hun centrale dekken. Dit aantal moet gelijk aan het aantal Winterperiodes waarvoor een volume strategische reserve moet aangelegd worden op basis van SGR, verminderd met het aantal Winterperiodes (waaronder de periodes waarop de instructie betrekking heeft) waarvoor de SGR-Centrale al gecontracteerd is. De duurtijd van deze offertes moet variëren in stappen van 1 jaar te beginnen vanaf het eerste jaar waarvoor de centrale

aangeboden moet worden³⁰ en waarvoor ze niet gedekt is door een bestaand SGR-contract.

Indien de instructie van de Minister bijvoorbeeld 3 jaren betreft:

- moeten de SGR-kandidaten van wie de centrales nog niet gedekt zijn door een SGR-contract voor een van deze Winterperiodes 3 offertes indienen voor het maximale vermogen van een productie-installatie, die achtereenvolgens betrekking hebben op het eerste jaar, op het eerste en het tweede jaar en op het eerste, het tweede en het derde jaar.
- als een kandidaat SGR-Centrale X al gedekt is door een contract voor de eerste Winterperiode, dan moet die Centrale enkel opgenomen worden in $(3-1=)2$ offertes voor strategische reserve die haar volledige vermogen dekken: een met betrekking tot de tweede Winterperiode, en één voor de tweede en derde Winterperiode.

Indien de Kandidaat SGR-Productiecentrale opgenomen is (was) in een CIPU-Contract, kunnen de parameters die in het kader van de SGR werden ingegeven afwijken van de parameters die in het kader van het CIPU-contract werden aangegeven. Ten gevolge daarvan kan dit laatste zo nodig ook aangepast worden. Alle gegevens moeten in alle gevallen op verzoek van ELIA gerechtvaardigd kunnen worden.

De bidding sheets zullen een referentieprijs opgeven voor de brandstof (bv. gas, olie, CO₂, of andere) voor de berekening van de totale kostprijs. Deze parameter wordt bepaald op basis van het specifieke verbruik van het type SGR-centrale in kwestie en van de verwachte gepubliceerde marktprijs van de brandstof die deze SGR-centrale gebruikt (SFprice). Deze methode wordt beschreven in het CIPU-contract.

SGR-Kandidaten zullen de mogelijkheid hebben om in detail de condities of beperkingen uit te leggen van hun finale offerte. De bidding instructies zullen specificeren hoe deze condities of beperkingen moeten bewezen worden door de SGR-Kandidaat.

Deze en andere principes zullen toegelicht worden in de bidding instructies.

▲ **Bidding principes voor SDR-Kandidaten:**

Voor elk(e) (combinatie van) Leveringspunt(en) (SDR-Eenheid), die een maximum SDR Referentievermogen heeft gekregen als resultaat van de Certificatie, kan de SDR-Kandidaat een of meerder offerte(s) indienen waarbij het aangeboden SDR Referentievermogen kleiner of gelijk aan moet zijn aan dat maximum SDR Referentievermogen.

Deze en andere principes zullen toegelicht worden in de bidding instructies.

De SDR-kandidaten kunnen een offerte herindienen voor de eerste of voor meerdere opeenvolgende Winterperiodes (die altijd de eerste moeten omvatten) waarvoor op instructie van de Minister een volume strategische reserve afkomstig van SDR voorzien wordt.

Indien de instructie van de Minister dus een SDR-volume voor 3 jaren betreft, kunnen de SDR-kandidaten een offerte indienen die enkel de eerste Winterperiode omvat of meerdere offertes die achtereenvolgens betrekking hebben op de eerste Winterperiode, op de eerste en de tweede Winterperiode en op de eerste, de tweede en de derde Winterperiode.

³⁰ Op basis van de wettelijke criteria met betrekking tot de verplichting voor het indienen van offertes zoals vermeld in § 5.3.3 van het voorliggende document.

Voor elk van hun configuraties (1, 2 of 3 Winterperiodes) kunnen de SDR-kandidaten verschillende offertes indienen die de gehele contractduur beslaan en waarvan het volume deelbaar of ondeelbaar kan zijn, met een minimaal volume van 1MW.

▲ Bidding sheets

De bidding instructies zullen ten minste toelichten hoe de minstens de volgende componenten in de bidding sheets:

- een offertenummer dat als referentie gebruikt zal worden [Offerte nr.]
- product [SGR/SDR4_DROP_BY/SDR4_DROP_TO/SDR12_DROP_BY/SDR12_DROP_TO]
- aangeboden vermogen [MW] – Minimale grootte bod = 1MW
- Reserveringsprijs [€/MW/h]
- vaste activeringskosten (koud) [€/Aankondiging]
- enkel voor SGR per offertelijn:
 - contractuele periode
 - Configuratietype
 - activeringsenergie (koud) [GJ/Act]
 - vaste activeringskosten (warm) [€/notificatie]
 - activeringsenergie (warm) [GJ/Act]
 - gemiddelde en variatiebereik van de externe kosten (behalve CO2-prijs) [€/MWh]
 - opstartbrandstof type [Brandstoftype]
 - werkingsbrandstof type [Brandstoftype]
 - verlengingsbrandstof [GJ/h]
 - verschillende componenten die de variabele activatie prijs bepalen [€/MWh]
- enkel voor SDR:
 - variabele activatieprijs [€/MWh]
 - verlengingskosten [€/uur]
- Shedding Limit SDR DROP-TO of Unsheddable Margin SDR DROP-BY [MW] per Leveringspuntmag niet gecombineerd worden met [Ander Offerte nr.]
- deelbaar [J/N]

5.3.4 Formulier met contractgegevens

Het Formulier met contractgegevens bevat alle informatie die moet ingevuld worden in de Annexen van het SDR- of SGR-Contract, die specifiek is voor elke SGR- en SDR-Leverancier.

5.4 Finale Offerte

Om geldig te zijn moet een offerte per aangetekende post of per koerierdienst verzonden worden naar het volgende adres:

- ELIA Asset - Aimilios Orfanos
Keizerslaan 20
B - 1000 Brussel

- Elk offerte moet een originele gedrukte versie bevatten en een kopie in elektronisch formaat die moet verstuurd worden naar aimilios.orfanos@elia.be en contracting_SR@elia.be
 - Als de elektronische versie afwijkt van de gedrukte versie, zal het gedrukte origineel doorslaggevend zijn.
- De offertes moeten volledig zijn en ELIA moet deze ontvangen vóór 15/04/2016 - 18:00u Central European Time (CET).
- De SGR-/SDR-Kandidaat moet duidelijk aangeven welke informatie vertrouwelijk is en/of verband houdt met technische en commerciële geheimen.
- De offertes moeten in het Frans, Nederlands of Engels geschreven worden.

▲ In de offerte te vermelden gegevens en aanvullende documenten

De SGR- en SDR-Kandidaten zijn verplicht om de bidding sheet te gebruiken die ELIA zal bezorgen. Naast dit ingevulde bidding sheet zoals toegelicht in de bidding instructies, moet een offerte de volgende informatie bevatten om als geldig te worden beschouwd:

Voor zowel SGR- als SDR-Kandidaten:

- De bevoegdheid van de persoon die de offerte ondertekent;
- De contractuele gegevens zoals bepaald in de Call for Tender documenten;
- De datum waarop bovenvermelde persoon de offerte ondertekend heeft;
- De handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen.

Enkel voor SGR-Kandidaten:

- Bewijs van eventuele beperkingen zoals gespecificeerd in de bidding instructies;

▲ Geldigheidsduur van de offertes

De SGR-en SDR-kandidaten zijn gebonden door hun offerte tot en met 31/10/2016.

De prijzen en volumes van de offertes liggen vast en zijn bindend op straffe van absolute nietigverklaring.

SGR- en SDR-Kandidaten moeten er zich ook bewust van zijn dat een finale offerte indienen betekent dat indien de SGR-/SDR-Kandidaat een SGR-/SDR-Contract wordt gegund, maar de SGR-/SDR-Dienst niet kan gestart worden op 1/11/2016, doordat (één van) de voorwaarden zoals vermeld in 5.6 niet vervuld zijn, de SGR-/SDR-Kandidaat dan verantwoordelijk zal zijn voor de schade als een gevolg van de niet-vervulling van die voorwaarden. ELIA kan dan de beschikbaarheid van dat deel van de strategische reserve terug bekomen en de daaruit voortvloeiende kosten en andere schade recupereren voor een maximum bedrag zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden van strategisch reserve. Daarnaast zullen er, afhankelijk van de niet-vervulde voorwaarden, penaltiteiten gelden zoals bepaald in het SGR-/SDR-Contract.

In het kader van de onderhandelde procedure worden alle elementen van het Lastenboek beschouwd als essentieel en moeten ze verplicht nageleefd worden door de succesvolle kandidaten op straffe van absolute nietigverklaring.

5.5 Gunning

Belangrijke mededeling: Overwegende dat het gunnen van strategische reserve onderdeel is van de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve, worden de criteria voor de meest optimale economische combinatie van offertes vastgelegd in de Werkingsregels, goedgekeurd door de CREG, in paragraaf 5.4.3. Aangezien de goedgekeurde Werkingsregels moeten worden gepubliceerd voorafgaand aan de Call for Tender zal dit transparant zijn voor alle SGR- en SDR-Kandidaten.

Het gunnen van aanbiedingen wordt gedaan op een manier die ervoor zorgt dat het gecontracteerde volume aan strategische reserve (SDR en SGR) tenminste het volume bedraagt dat door de minister werd bepaald en dit tegen een zo laag mogelijke totale kost, conform met de criteria vastgelegd in de Werkingsregels, goedgekeurd door de CREG.

ELIA brengt verslag uit aan de CREG en de minister over de ontvangen offertes, dit verslag zal ook een – meest optimaal economisch voorstel voor combinatie van offertes bevatten overeenstemmend met verschillende scenario's afhankelijk van het finale bijkomende volume dat aangelegd zal worden als strategische reserve:

Het dient te worden opgemerkt dat de CREG een advies zal geven dat uitdrukkelijk en op gemotiveerde wijze aangeeft of de prijs van de door ELIA voorgestelde combinatie van offertes voor de levering van strategische reserve al dan niet manifest onredelijk is:

- Indien de CREG besluit dat de offertes die deel uitmaken van het meest optimale economische voorstel van ELIA niet onredelijk zijn, zal ELIA deze offertes contracteren.
- Indien de CREG besluit dat het door ELIA gedane voorstel manifest onredelijk is, kan de Koning, op voorstel van de minister, ter wille van de bevoorradingszekerheid, aan één of meerdere SGR-/SDR-Kandidaten waarvan de offerte door de CREG als manifest onredelijk werd beoordeeld, de noodzakelijke prijzen en volumes bij koninklijk besluit opleggen.

ELIA zal de SGR-en SDR-Kandidaten informeren over de gunning van een SDR of SGR-Contract per e-mail en per aangetekende post, na het nemen van de toewijzingsbeslissing op basis van de bovenvermelde gunningscriteria.

Als afgewezen SGR- en SDR-Kandidaten meer informatie vragen, mag hen alle informatie verstrekt worden die niet vertrouwelijk is, zoals opmerkingen over hun sterke en zwakke punten, omdat dit hen kan helpen om in de toekomst succesvolle offertes in te dienen.

5.6 Contracteren

5.6.1 Proces van contract ondertekening

De SGR- en/of SDR-Kandidaten die officieel een contract gegund worden, moet het proces van contract ondertekening volgen om het contract zo snel mogelijk na het einde van de officiële standstill en vóór de aanvang van de levering van de dienst te tekenen.

▲ Condities voor de start van de SDR-Dienst of de SGR-Dienst:

- Indien ELIA dit vraagt, moet de SGR- en/of SGR-Leverancier slagen voor een Simulatietest zoals beschreven in het SGR-/SDR-Contract.
- Leveringspunten die Toegangspunten zijn aangesloten op het Distributienet of Leveringspunten Submetering DNB, moeten een DNB-SDR-Leverancier contract afsluiten³¹.
- Leveringspunten Submetering DNB die een Datalogger of een GSM Modem zullen gebruiken voor Submetering, moeten slagen in een communicatietest met het ELIA meetgegevens management systeem (uitgevoerd door ELIA), genoemd "Indienstname".
- Leveringspunten Submetering DNB moeten een geldig Bewijs van Submeter Conformiteit voorleggen voor de "Indienstname".
- Voor Leveringspunten Submetering TNB of DNB met een nieuwe Submeter (niet geïnstalleerd op 20/03/2016) moet de nieuwe Submeter geïnstalleerd zijn en een geldig Bewijs van Submeter Conformiteit kunnen voorleggen.
- Leveringspunten in een CDS:
 - de samenwerkingsovereenkomst tussen ELIA en de CDS-Beheerder moet getekend zijn.
 - Een geldig Bewijs van Submeter Conformiteit moet voorgelegd worden.

5.6.2 Bekendmaking van de gunning van contracten

Nadat de Contracten ondertekend zijn, zal ELIA de gunning van de contracten publiceren op de website <http://ted.europa.eu/>

6 Regels voor betwistingen

Zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen, kan een SGR-of SDR-Kandidaat die van oordeel is dat hij nadeel ondervonden heeft door een vergissing of onregelmatigheid die begaan zou zijn in het kader van deze aanbestedingsprocedure, of die van oordeel is dat de procedure ongeldig is geworden door wanbeheer, een klacht indienen bij ELIA.

Elke onopgeloste betwisting over de interpretatie of implementatie van deze procedure of van toekomstige overeenkomsten of activiteiten die eruit kunnen voortvloeien, zal voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel.

7 Annulering van de aanbesteding

ELIA behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure te annuleren vooraleer het (de) SGR-/SDR-Contract(en) ondertekend is (zijn), zonder dat dit de SGR- of SDR-Kandidaten recht geeft op het eisen van enige compensatie.

Annulering kan gebeuren indien de wettelijke basis, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten, onuitvoerbaar wordt, als gevolg van zijn vernietiging, schorsing, intrekking of wijziging in zijn essentiële kenmerken, die leidt tot de niet-conformiteit van de aanbesteding met vermelde juridische basis;

³¹ Voor meer informatie, gelieve het document C8/01 op de Synergrid website te raadplegen: <http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832#>

Indien de aanbestedingsprocedure geannuleerd wordt, zullen alle SGR- en SDR-Kandidaten zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd worden over de redenen hiervoor.

8 Vragen

Vragen over deze aanbesteding moeten gericht worden aan: Dhr. Aimilios Orfanos (aimilios.orfanos@elia.be), Contracting_SR (contracting_SR@elia.be) cc: Dhr. Manuel Aparicio (manuel.aparicio@elia.be)