

**Contrat-type pour les Services de
Reconstitution (actuellement uniquement le
Service Black Start)**

**Pour les Périodes de Livraison à partir du
01/01/2027**

Contrat pour le Service Black Start (ci-après dénommé le « Contrat »)

Référence du Contrat [Référence du contrat]

entre

[Société], une société de droit **[pays]** dont le siège social est établi à **[adresse]**, ayant le numéro d'entreprise **[numéro]** et dûment représentée par **[nom1]** et **[nom2]**, en leur qualité de **[rôle1]** et **[rôle2]** ;

ci-après dénommée le « Fournisseur de Services de Reconstitution » ou « RSP »

et

Elia Transmission Belgium, m S.A./N.V., société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi au **Boulevard de l'Empereur** 20, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée au Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0731.852.231, représentée par **[nom1]** et **[nom2]**, en leurs qualités respectives de **[rôle1]** et **[rôle2]** ;

Ci-après dénommée « Elia ».

Elia et le Fournisseur de Services de Reconstitution sont désignés individuellement comme « une Partie » et collectivement comme « les Parties ».

Attendu que :

- Elia est responsable de l'exploitation du réseau de transport belge sur lequel elle possède un droit de propriété ou à tout le moins un droit d'utilisation (ci-après dénommé « Réseau de Transport ») ;
- Elia a été désignée Gestionnaire du Réseau de Transport (ci-après dénommé « GRT ») conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après dénommée « Loi Électricité ») et veille à la sécurité, à la fiabilité et à l'efficacité du Réseau de Transport ;
- Dans ce cadre, Elia doit donc assurer la fourniture des Services de Reconstitution requis (les « Services de Reconstitution » ou les « Services ») conformément aux dispositions pertinentes des règlements européens tels que le Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (« NC E&R ») et de la législation belge ;
- Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du NC E&R et à l'article 3 du Code de Bonne Conduite de la CREG, le type de contrat pour les Fournisseurs de Services de Reconstitution (termes et conditions pour agir en tant que prestataires de services de reconstitution sur une base contractuelle, T&C RSP) est soumis à l'approbation de la CREG.
- Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du NC E&R et à l'article 3 du Code de Bonne Conduite de la CREG, Elia peut proposer des modifications à ce type de contrat, sous réserve de l'approbation de la CREG.
- Le Service Black Start est actuellement le seul Service de Reconstitution identifié dans le Plan de Reconstitution ;
- Ce Contrat a été établi conformément aux articles 4, §§1 et 5 et à l'Article 228 du Code de Bonne Conduite de la CREG du 20 octobre 2022.
- Le RSP a exprimé sa volonté de devenir un Fournisseur de Services de Reconstitution (« RSP ») conformément aux modalités et conditions générales du présent Contrat ;
- Les Parties comprennent que le présent Contrat ne donne pas accès au Réseau Elia, qui est soumis au Contrat d'accès entre Elia et le détenteur d'accès.

Il est convenu ce qui suit :

Part I - OBJET DU CONTRAT

- I.1.1 Sans préjudice du cadre légal et réglementaire, le présent Contrat régit les droits et obligations réciproques des Parties pour la fourniture du Service Black Start par le Fournisseur de Service de Reconstitution à Elia
- I.1.2 Le présent contrat contient plus spécifiquement les conditions pour agir en tant que Fournisseurs de Services de Reconstitution ou RSP sur une base contractuelle conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), et à l'article 4, paragraphe 4, du NC E&R ainsi que les droits et obligations mutuels des Parties conformément à l'article 4, §§1 et 5, et à l'article 228 du Code de Bonne Conduite de la CREG du 20 octobre 2022, pour la fourniture du Service Black Start.

Part II - CONDITIONS GÉNÉRALES

Part III - CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU SERVICE DE BLACK START

ART. III.1 DÉFINITIONS

Les définitions suivantes et celles de l'article II.1. s'appliquent aux fins de la partie III du présent Contrat. Si un terme n'est pas défini dans le présent article, il doit être compris conformément à la définition qu'en donne la législation européenne et nationale applicable.

Disponible ou « A »	Dans le cas d'une Unité Technique, capable d'effectuer les tâches conformément à son rôle dans le GF Black Start ; Dans le cas d'un GF Black Start, capable et prêt à fournir le service Black Start, qu'il soit en service ou non. Au sens de l'Art. 92 (1.a) de la SOGL, attendu que le service désigne l'injection (ou le Prélèvement) de puissance ;
Activation Black Start	Reconstitution de la puissance au niveau du jeu de barres afin de pouvoir accepter la charge.
Blackstarter	Une Unité Technique pouvant démarrer sans alimentation du réseau et capable de démarrer les auxiliaires d'une unité de production plus grande Unité Technique
Capacité Black Start	Au sens de l'Art. 2 (45) de la RfG;
CDS	Comme défini à l'article 2, §1er, 2) 5° du Code de Bonne Conduite. Aux fins des présentes Conditions Spécifiques, le CDS désigne le CDS connecté au Réseau Elia
Code de Bonne Conduite	Le Code de Bonne Conduite, approuvé par la CREG par la décision (B) 2409 du 20 octobre 2022, et tel que modifié de temps à autre, établissant les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport et les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires et d'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions ;
Contrat OPA	Le contrat signé par Elia et le Responsable de la Planification des Indisponibilités, conformément à l'Art.4 §2 du Code de Bonne Conduite ;

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Contrat- type OPA	Contrat type pour la responsabilité de la Planification des Indisponibilités sur le réseau de transport au sens de l'article 3, §1er, f) et l'Art.126 du Code de Bonne Conduite ;
Détenteur du contrat OPA	Le responsable de planification des indisponibilités qui a signé le contrat OPA ;
Essai 1 de capacité Black Start Test 1 ou « Test 1 »	Test 1 comme expliqué dans le Plan de test.
Essai 2 de capacité Black Start Test 2 ou « Test 2 »	Test 2 comme expliqué dans le Plan de test.
Essai 3 de capacité Black Start Test 3 ou « Test 3 »	Test 3 comme expliqué dans le Plan de test.
Essai 4 de capacité Black Start Test 4 ou « Test 4 »	Test 4 comme expliqué dans le Plan de test.
État de Disponibilité	Au sens de l'Art. 3(71) de la SOGL.
État de panne généralisée ou « black-out »	Ainsi que défini à l'article 3, point 22, de la SOGL ;
État de Reconstitution	Tel que défini à l'article 3(38) du SOGL ;
Exigences relatives aux installations de production d'électricité ou « RfG »	Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;
Fournisseur de Services de Reconstitution ou « RSP »	Personne morale, telle que définie à l'Art. 3 (1) du NC E&R, avec laquelle Elia a conclu un contrat pour la fourniture des Services de Reconstitution visés à l'Art. 227 du Code de Bonne Conduite ;

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Générateur Pprincipal	L'unité technique ou le groupe d'unités techniques faisant partie de l'installation du GF Black Start responsable de la mise sous tension du réseau électrique synchrone après un black-out ;
Gestionnaire de CDS	Au sens de l'Art. 2, §1, 3), 11° du Code de Bonne Conduite
Ou « CDSO » (CDS Operator)	
GF Black Start à Réservoir d'énergie limité	Un GF Black Start dont la capacité de production d'énergie est limitée ou dont la source d'énergie primaire est constante, comme les batteries, réservoirs hydroélectriques ou unités thermiques qui n'ont pas un approvisionnement continu en combustible (p. ex. : les incinérateurs) ;
GRD	Au sens de l'Art. 2, §1er, 3), 17° du Code de Bonne Conduite ;
Groupe Fournisseur Black Start	Combinaison d'unités techniques, y compris le(s) générateur(s) principal(aux) et le(s) Blackstarter(s), capable(s) de fournir le Service Black Start ;
Ou «GF GF Black Start »	
Indisponible	Dans le cas d'une Unité Technique, pas capable d'effectuer les tâches conformément à son rôle dans le GF Black Start ; Dans le cas d'un GF Black Start, pas capable et/ou pas prêt à fournir le service Black StartAu sens de l'article 92 (1.b) de la SOGL, attendu que le service désigne le Service Black Start.
Le responsable de planification des indisponibilités	Au sens de l'Art. 124 du Code de Bonne Conduite et mentionné en première page du Contrat OPA.
ou « OPA »	
Période de Livraison	de La période pendant laquelle le GF Black Start fournit le Service Black Start tel que mentionné à Annex 3
Plan d'essais	Un plan, approuvé par le Ministre de l'Energie, identifiant les équipements et les capacités pertinentes à tester pour le plan de défense du système et le Plan de Reconstitution, ainsi que la périodicité et les conditions des tests, défini par Elia conformément à l'article 43.2 du NC E&R et disponible sur le site web d'Elia (lien) ;
Plan de Reconstitution	Au sens de l'Art. 3, (5) E&R NC;
Point de Livraison	Un point sur un réseau électrique ou dans les installations électriques d'un Utilisateur du Réseau, où un service est fourni. Ce point est associé à un ou plusieurs compteurs et/ou mesures, selon les dispositions du contrat
ou « DP »	

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

		relatif à ce service, qui permettent à ELIA de contrôler et d'évaluer la fourniture du service concerné
Point de raccordement		Au sens de l'article 2 §1er, 4), 24° du Code de conduite ;
Procédures d'appel d'offres		Procédures pour l'acquisition du Service Black Start, approuvées par la CREG conformément à l'article 8, §1er/1 de la Loi Électricité et publié sur le site web d'Elia (Comment devenir un Fournisseur de Services de Reconstitution (Elia.be)) ;
Réseau de Transport		Au sens de l'Art. 2, 7° de la Loi Électricité ;
Réseau du GRD		Au sens de l'Art. 2, §1er, 2), 10° du Code de Bonne Conduite ;
Réseau Elia		Réseau électrique sur lequel Elia détient un droit de propriété ou au minimum un droit d'utilisation et d'exploitation et pour lequel il a été désigné en tant que gestionnaire du réseau.
Réseau séparé		Réseau ou partie d'un réseau qui est isolé et fonctionne séparément, tel que défini à l'art. 2, paragraphe 43 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;
Responsable d'Équilibre ou « BRP »		Au sens de l'article 2 (7) de l'EBGL ;
Service Black Start		Au sens de l'Art. 2, 70° de la Loi Électricité ;
Services de Reconstitution		Tel que défini à l'Art. 2 §1er, 6), 52°, du Code de Bonne Conduite, tel que (mais sans s'y limiter) le Service de Black Start ;
Temps de démarrage		Temps écoulé entre le moment où Elia demande au RSP d'activer un GF Black Start et le moment où ce GF Black Start a remis sous tension le jeu de barres du poste Elia et est prêt à reprendre de la charge ;
Test d'inspection Black Start ou « Test 0 »		Test 0 comme expliqué dans le Plan de test.
Testing		Conformément Art. 92 (1.c) de la SOGL
Unité de Production d'Électricité ou « UPE »		Telle que définie à l'article 2 (5) du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

	exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;
Unité(s) Technique(s)	Dispositif ou agrégation de dispositifs connectés directement ou indirectement au réseau électrique qui produit et/ou consomme de l'électricité ;
Utilisateur du réseau Elia	Au sens de l'Art. 2, §1er, 3), 20° du Code de Bonne Conduite ;
Utilisateur du réseau principal	L'utilisateur du réseau du générateur principal du groupe fournisseur de Black Start
Zones électriques	Tel que défini à l'article 3 des Règles en matière de coordination et de gestion de la congestion élaborées conformément aux articles 8 (§1er, 5°) et 23 (§2, alinéa 2, 36°) de la Loi Électricité, de l'article 59 (10) de la Directive Électricité et de l'article 122 du Code de Bonne Conduite et disponibles sur le site Internet d'Elia

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

ART. III.2 CONDITIONS POUR LE RSP

- III.2.1 Le RSP répond aux conditions définies dans les Procédures d'appel d'offres pour toute la durée du contrat, au sens de l'Art. III.13.1 du présent Contrat.
- III.2.2 Le RSP déclare être, conformément à l'Art. 227 §1er du Code de Bonne Conduite, :
- 1) l'Utilisateur du réseau principal pour le GF Black Start tel que mentionné à Annex 1, ou ;
 - 2) un tiers désigné par l'Utilisateur du réseau principal du GF Black Start, tel que mentionné à Annex 1.
- III.2.3 Toutes les unités techniques faisant partie d'un GF Black Start et connectées au réseau Elia, à un CDS ou au Réseau du GRD se conforment aux éléments applicables suivants de la procédure d'acceptation du point de livraison :
- Si le RSP n'est pas l'Utilisateur du réseau principal de l'Unité technique concernée, une Déclaration de l'utilisateur du réseau est fournie à Elia, comme spécifié au modèle de l'annexe 2.A;
 - Si l'Utilisateur du réseau principal n'est pas l'utilisateur du réseau de toutes les Unités techniques concernées, une Déclaration de l'utilisateur du réseau est fournie à Elia, comme spécifié au modèle de l'annexe 2.B;
 - Si une Unité technique est connectée à un CDS : une déclaration CDSO est fournie, conformément au modèle de l'annexe 2.B;
 - Si une Unité technique est connectée à un réseau GRD : une déclaration DSO est fournie, conformément au modèle de l'annexe 2.B;

Cybersécurité

- III.2.4 Le RSP garantit un niveau adéquat de protection en matière de cybersécurité pour la fourniture du Service Black Start, ce qui signifie qu'il respecte au moins l'une des conditions suivantes :
- S'ils sont désignés comme fournisseurs de services essentiels, le RSP est soumis à la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt public, ou ;
 - S'ils ne sont pas (encore) désignés comme fournisseurs de services essentiels
 - Le RSP détient un certificat ISO27001. Le certificat doit couvrir le Service Black Start, ou ;
 - Le RSP dispose d'un programme de cybersécurité qui couvre le Service Black Start et qui comprend les éléments suivants :
 - Un modèle de gouvernance de la cybersécurité ;
 - Une méthodologie de gestion des risques liés à la cybersécurité ;
 - Des contrôles et des mesures de cybersécurité adéquats ;
 - Un examen périodique de ce programme de cybersécurité (par exemple, par un audit interne ou externe) ;

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Changement de rôles

III.2.5 Lorsqu'un GF Black Start figurant à Annex 1 est transféré à un autre RSP, le RSP actuel collabore avec le(s) utilisateur(s) du réseau de la ou des unité(s) technique(s) composant le GF Black Start pour garantir le transfert correct des obligations découlant du présent contrat au nouveau RSP en fournissant toute l'assistance et les informations nécessaires.

Contrôle du respect des conditions

III.2.6 Le RSP est tenu d'informer Elia lorsqu'il ne remplit plus les conditions mentionnées à l'art.III.2.1, Art. III.2.2, , Art. III.2.3 et à l'Art. III.2.4..

III.2.7 Elia a le droit d'évaluer, à tout moment pendant la durée du Contrat, si le RSP respecte les conditions mentionnées à l'Art. III.2.1, Art. III.2.3 et à l'Art. III.2.4. Cela ne donne aucunement le droit à Elia, dans le cadre du Contrat RSP, d'accéder physiquement aux actifs d'accès sans autorisation préalable de l'utilisateur du réseau.

III.2.8 Si le RSP ne respecte plus les conditions des Art.III.2.1, Art. III.2.3 ou de l'Art. III.2.4., Elia mettra en demeure le RSP par lettre recommandée et exigera du RSP qu'il remplisse à nouveau ses obligations dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée. Le délai de quinze (15) Jours Ouvrables peut être prolongé par la Partie affectée. Si, après ce délai, le RSP ne satisfait toujours pas à ces conditions, Elia continuera conformément à l'Art. II.11 des Conditions Générales.

Fin du service

III.2.9 Si une fermeture temporaire ou définitive du GF Black Start est annoncée, le présent Contrat prend fin le même jour que la fermeture prévue par l'article 4bis de la Loi Électricité. Cependant, en cas de fermeture temporaire, Elia peut demander de seulement suspendre le Contrat temporairement afin qu'Elia puisse demander de réactiver le Contrat après la fin de la fermeture temporaire du GF Black Start pour la durée restante du présent Contrat si le GF Black Start est nécessaire afin d'assurer la fourniture du Service dans une certaine zone.

III.2.10 Le RSP informe Elia, dans le respect des délais de l'article 4bis de la Loi Électricité, avant qu'une ou plusieurs unités techniques, faisant partie du GF Black Start, ne soient mises hors service.

ART. III.3 CONDITIONS POUR LES GROUPES FOURNISSEURS BLACK START

III.3.1 Une Unité Technique ne peut faire partie que d'un GF Black Start et ne peut être présentée dans le cadre d'une nouvelle proposition dont le Période de Livraison coïncide ;

III.3.2 Le RSP fournit le Service Black Start pendant la Période de Livraison avec chaque GF Black Start tel que mentionné dans Annex 1 au(x) point(s) de raccordement du Générateur Principal ;

III.3.3 Si plusieurs Unités techniques et/ou éléments d'équipements composant un GF Black Start sont nécessaires pour satisfaire aux obligations décrites à l'Art. III.3.5, ils doivent :

- pouvoir fonctionner ensemble de sorte à opérer comme une seule Unité technique sur le réseau à haute tension, et ;
- Répartir leur contribution de manière à maximiser la marge de stabilité dynamique.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

III.3.4 Le RSP et Elia Annex 4. Ces caractéristiques incluent :

- Une description du comportement à l'état stable ;
- Une description du comportement dans des conditions de fonctionnement transitoires ;
- Les informations contenues dans la procédure d'appel d'offres dans le cadre de laquelle le GF Black Start a été attribué.

Elia a le droit d'exiger la dernière version mise à jour par le RSP à tout moment de la période couverte par le présent Contrat


III.3.5 Le GF Black Start est conforme aux spécifications minimales suivantes :

- Le start-up time est de :
 - 1,5 heure, pour un GF Black Start dont le générateur principal produisait de l'électricité au moment de l'activation ;
 - 3 heures, pour un GF Black Start dont le générateur principal ne produisait pas d'électricité au moment de l'activation ;

Et la tension du jeu de barres est maintenue pendant la fourniture du Service Black Start conformément au plan de reconstitution et au présent contrat pendant au moins 24 heures, comme indiqué à Annex 4.

- Capable d'absorber au moins 20 Mvar au point de raccordement du Générateur Principal du GF Black Start. Cette valeur minimale peut être ajustée à la hausse si les simulations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres par Elia indiquent que cela est nécessaire ;
- Capable d'accepter instantanément un prélèvement de minimum 10 MW au point de raccordement du générateur principal (avec un $\cos \phi \geq 0,8$ inductif) et avec une quantité maximale de puissance active (avec un $\cos \phi \geq 0,8$ inductif), comme précisé à Annex 4 en respectant les conditions suivantes :
 - la fréquence Du Réseau Séparé ne s'écarte pas de la plage 47,5-51,5 Hz.
 - La tension ne diminue jamais plus que ce qui est indiqué à la Figure 1 ;

Voltage level (%)

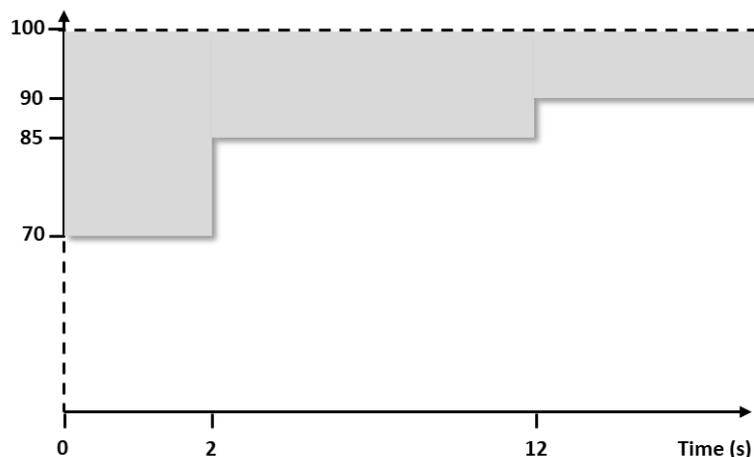

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Figure 1 : Écart de tension autorisé, du niveau de tension indiqué dans le Contrat de Raccordement du point de raccordement en question du générateur principal d'un GF Black Start, après l'acceptation instantanée d'un prélèvement d'au moins 10 MW.

- Capable de fournir le Service Black Start au minimum 3 fois de suite pendant l'application du Plan de Reconstitution ;
- Est équipé d'un contrôle de fréquence pour chaque TU du GF Black Start. Le contrôle de puissance normal et ce contrôle de fréquence doivent pouvoir être utilisés sans bande morte en ce qui concerne la fréquence mesurée. Le contrôle de fréquence doit pouvoir fonctionner avec un statisme dont la pente de réglage peut être réglée entre 2 et 12% et dont la bande morte peut être réglée entre 10 et 200 mHz.
- Capable de basculer en mode opérationnel suivant l'un ou l'autre des modes opérationnels de régulation de vitesse, comme définis ci-dessus ;
- Il est équipé d'un synchroscope qui permet d'alimenter un jeu de barres non alimenté ;
- Il est équipé d'une seule interface de communication avec Elia pour l'ensemble du GF Black Start, conformément à l'article III.3.8 ;

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Approvisionnement en énergie

- III.3.6 Pour tout GF Black Start qui n'est pas qualifié en tant que GF Black Start à Réservoir d'Énergie Limitée, le RSP doit fournir à Elia la preuve que le Site présente des garanties relatives à l'approvisionnement en combustible permettant un fonctionnement à pleine charge en phase de panne généralisée et de reconstitution ¹ ;
- III.3.7 Au cas où la fourniture du Service Black Start d'un GF Black Start dépend d'un réservoir d'énergie limité, le contenu énergétique minimum ou le stock de combustible du réservoir d'énergie limité devant être disponible à tout moment est déterminé par Elia par le biais des simulations dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et spécifié dans Annex 4.

Échange d'informations

- III.3.8 Conformément à l'Art. 41 du NC E&R, Elia doit être en mesure de contacter à tout moment n'importe quel GF Black Start. Les exigences suivantes s'appliquent au canal de communication :
- un canal de communication vocale (point à point) ;
 - une autonomie d'au moins 24 heures, sans qu'une source d'énergie extérieure soit nécessaire, et opérationnel en cas de panne généralisée (black-out) ;
 - fournissant un lien entre la salle de commande de chaque GF Black Start et le dispatching d'Elia (un dispatching régional pour les niveaux de tension inférieurs à 380 kV et le dispatching national pour le niveau de tension de 380 kV).

Répartition géographique des GF Black Start

- III.3.9 La répartition géographique cible des zones du Service Black Start en Belgique est décrite à l'Annex 5.

¹ Pour les GF Black Start fonctionnant au gaz, une attestation de l'opérateur du réseau de gaz qui indique qu'un contrat de raccordement garantissant la pression et la capacité pour permettre un fonctionnement à pleine charge en phase de panne généralisée et de reconstitution a été signé est considérée comme une preuve suffisante.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

ART. III.4 TEST DE COMMUNICATION ET TEST DE PRÉQUALIFICATION

- III.4.1 Le RSP doit réussir un test de communication et de préqualification avant le début de la Période de Livraison du GF Black Start, comme indiqué à l'Annexe 3, conformément au plan de test. Tant que le test de préqualification n'a pas été effectué, l'état du GF Black Start sera Indisponible.
- III.4.2 Un test de préqualification ne peut pas avoir lieu avant qu'un test de communication conformément au plan de test n'ait été effectué avec succès.
- III.4.3 Un test de préqualification consiste en un test de capacité du Black Start 4 tel que décrit dans le plan de test ;
- III.4.4 Le test de préqualification est effectué au niveau du GF Black Start.
- ~~III.4.5~~ Le test de préqualification est programmé à la demande du RSP et de commun accord avec le responsable contractuel d'Elia mentionné à Annex 7.
- III.4.6 Tous les GF Black Start qui fournissent le Service Black Start doivent passer le test de préqualification. Une dérogation au test de préqualification peut être demandée, par e-mail, au responsable contractuel d'Elia mentionné à Annex 7, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- Le GF Black Start a participé à la période contractuelle précédente du Service Black Start, et ;
 - Le GF Black Start n'a pas fait l'objet de modifications techniques ou opérationnelles nécessitant des investissements depuis sa dernière participation à une période contractuelle de Service Black Start ;
- Elia informera le RSP, dans les 14 jours suivant la demande, au plus tard, soit :
- De l'accord d'exemption du GF Black Start ;
 - D'une justification de la raison pour laquelle l'exemption n'est pas accordée ;
- III.4.7 Le RSP doit effectuer des simulations avant la Période de Livraison. Ces simulations seront utilisées afin de valider la conformité de chacune des TUs de ses GF Black Start aux conditions techniques définies dans le Règlement technique fédéral (Conformité au Règlement technique fédéral : Étude de stabilité) et au NC E&R ainsi que, pour chacun des GF Black Start, aux exigences précisées à Art. III.3. Le RSP soumet à Elia un rapport contenant les résultats et les conclusions des simulations réalisées. Ces simulations ne sont pas requises si le GF Black Start a déjà fourni le Service Black Start durant la période contractuelle précédente et aucune modification n'a été apportée à sa configuration.
- III.4.8 Les parties ont le droit d'interrompre le test de préqualification à tout moment pour des raisons de sécurité. La partie qui prend la décision doit en informer directement l'autre partie en téléphonant au contact en temps réel désigné à Annex 7 et en adressant un e-mail au responsable contractuel désigné à Annex 7. L'e-mail doit contenir la justification de la suspension du test de préqualification.
- III.4.9 Le régime de responsabilité générale défini à **Error! Reference source not found.** des Conditions Générales s'applique également pendant le test de préqualification.

ART. III.5 STATUT DE DISPONIBILITÉ DES UNITÉS TECHNIQUES NON OPA

III.5.1 L'état de disponibilité d'une unité technique, faisant partie d'un GF Black Start et non liée à un point de livraison faisant partie du pool d'un OPA, est par défaut Disponible.

III.5.2 En cas de panne ou de tout autre événement ayant une incidence sur la capacité du GF Black Start à fournir le Service, le RSP doit immédiatement aviser Elia par un e-mail adressé à la personne de contact des Opérations en temps réel chez Elia, visée à Annex 7. Le RSP informe Elia de l'indisponibilité d'une unité technique, non liée à un Point de Livraison faisant partie du pool d'un OPA, pour :

- Le quart d'heure en cours ;
- L'un des 96 quarts d'heure précédant le quart d'heure en cours.
- Une série successive de quarts d'heure, commençant par le quart d'heure en cours.

Le RSP précise dans cette communication :

- Le nom de l'unité technique, conformément à Annex 1 ;
- L'identifiant unique de l'unité technique, conformément à Annex 1 ;
- L'heure de début et l'heure de fin estimée de l'indisponibilité ;

De même, le RSP informe Elia de toute mise à jour de l'heure de début et/ou de l'heure de fin de l'indisponibilité ;

ART. III.6 STATUT DE DISPONIBILITÉ DES UNITÉS TECHNIQUES OPA

III.6.1 L'état de disponibilité d'une Unité Technique, faisant partie d'un GF Black Start et liée à un point de livraison faisant partie du pool d'un OPA, est le même que l'état de disponibilité du point de livraison concerné.

III.6.2 En cas de panne ou de tout autre événement ayant une incidence sur la capacité du GF Black Start à fournir le Service, sans avoir un impact sur l'état de disponibilité d'une Unité Technique, faisant partie d'un GF Black Start et liée à un point de livraison faisant partie du pool d'un OPA, le RSP doit immédiatement aviser Elia conformément au Art. III.5.2.

ART. III.7 STATUT DE DISPONIBILITÉ D'UN GF BLACK START

III.7.1 Le statut de disponibilité d'un GF Black Start est par défaut Disponible. Le statut de disponibilité passera sur Indisponible lorsqu'au moins une des unités techniques faisant partie du GF Black Start remplit au moins l'une des conditions suivantes :

- L'unité technique a un statut de disponibilité en intraday Indisponible, ou ;
- L'unité technique, faisant partie du pool d'un OPA, a un statut de disponibilité en intraday Testing, qui n'est pas dû à un test dans le cadre du présent contrat, conformément à Art. III.4 ou à l'Art. III.9.

empêchant le GF Black Start de fournir le Service Black Start.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

- III.7.2 Dans le cas d'un GF Black Start à Réservoir d'Énergie Limitée, si pendant au moins un quart d'heure de la journée, le volume minimal d'énergie primaire ou le stock de combustible convenu à Annex 4 n'est pas respecté à condition que le GF Black Start soit disponible comme prévu à l'art. III.7.1, l'état de disponibilité du GF Black Start sera défini sur Indisponible pour toute la journée.
- III.7.3 Si le GF Black Start est disponible pendant moins de 48 quarts d'heure par jour, le statut de disponibilité du GF Black Start sera défini sur Indisponible pour toute la journée.
- III.7.4 Dans le cas d'un RSP qui détient deux ou plusieurs GF Black Start participant au service, le RSP doit s'assurer avec l'/les utilisateur(s) de réseau ou de l'/les agent(s) de planification des coupures des TU du GF Black Start qu'un seul des GF Black Start a une coupure planifiée à un moment donné.
- III.7.5 Elia a le droit de reporter la coupure planifiée d'un GF Black Start conformément aux modalités du Contrat type OPA afin d'éviter qu'une partie trop importante des GF Black Start contractés par Elia ne soient indisponibles en même temps.

ART. III.8 ACTIVATION DU DÉMARRAGE

Demande

- III.8.1 Elia peut demander l'activation d'un GF Black Start selon les modalités du Plan de Reconstitution ;

Démarrage

- III.8.2 Elia exécutera les procédures de démarrage, conformément au Plan de reconstitution, pour les GF Black Start en coordination avec le RSP.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

ART. III.9 ESSAI DE CAPACITÉ BLACK START

- III.9.1 Le Capacité technique du Service Black Start, de chaque GF Black Start est surveillée par Elia au moyen de tests de disponibilité.
- III.9.2 Un Essai de Capacité Black Start consiste en un Essai de Capacité Black Start 1, 2, 3 ou 4 tel que décrit dans le plan de test ;
- III.9.3 Un Essai de Capacité Black Start est programmé avec le RSP, à la demande d'Elia. Le RSP et Elia conviennent d'un horaire pour le test. Au cas où aucune date de test n'a été convenue dans les deux mois suivant la demande, Elia impose une date. La date imposée respecte les conditions suivantes :
- La date imposée se situe dans un délai d'un mois ;
 - Le GF Black Start a un statut de disponibilité Disponible ;
- La communication se fait par courrier électronique avec les responsables contractuels de RSP et d'Elia, dont la liste figure à Annex 7.
- III.9.4 Elia peut demander un Essai de Capacité Black Start selon les modalités décrites dans le plan de test.
- III.9.5 Elia considère qu'un Essai de Capacité Black Start est conforme lorsque les critères de réussite du plan de test sont remplis.
- III.9.6 Les conséquences d'un Essai de Capacité Black Start ayant échoué sont décrites à l'Annexe 8.C.

ART. III.10 RÉMUNÉRATION

- III.10.1 Le prix de la fourniture du Service par les GF Black Start inclus dans le présent Contrat est défini à l'Annex 3. Pour la rémunération, une disponibilité supposée de 100 % est utilisée avant les réductions de rémunérations décrites à l'art. III.11 sont appliquées.
- III.10.2 La rémunération de l'opportunité et les coûts opérationnels sont appliqués en fonction de la disponibilité du GF Black Start pour la durée du contrat.
- III.10.3 Dans le cas où un niveau minimal d'énergie doit être réservé pour fournir le Service Black Start conformément à l'Art. III.3.7, les pertes d'opportunités dues à l'incapacité de participer aux marchés ou à d'autres services auxiliaires en raison des obligations contractuelles doivent être incluses à Annex 3 et exprimées sous forme de coût fixe ou de formule, exprimé en €/jour. Si une formule est proposée, les prix sont mis à jour sur une base annuelle avant la fin de l'année civile précédente.
- III.10.4 Au cas où des investissements seraient nécessaires pour se conformer aux exigences techniques énoncées dans le présent contrat afin de pouvoir commencer à fournir le Service Black Start, le coût de ces investissements doit être inclus dans Annex 3 comme coût fixe. Le coût total du capital sera rémunéré par des paiements mensuels égaux pendant la Période de Livraison du contrat.
- III.10.5 Elia rémunère le RSP pour tout test réussi effectué officiellement par Elia, à l'exception du test limité au test d'Inspection Black-Start. La rémunération pour le test 4 est définie à Annex 3.

Indexation de la rémunération

- III.10.6 Pour l'année Y, les nouveaux coûts opérationnels et d'essai (respectivement € / jour et €/essai) sont calculés comme suit :

$$P(Y) = P(Y - 1) * \frac{NI}{BI}$$

Où :

- P (Y) : coûts opérationnels ou d'essai de l'année Y
- Y = année pour laquelle le nouveau prix est déterminé
- Y-1 = l'année précédente
- NI = Nouvel indice, égal à l'indice mensuel moyen des prix à la consommation publié sur <https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation> pour les 12 (douze) derniers mois connus au moment du calcul de l'indice (qui est effectué le mois qui précède la Période de Livraison).
- BI = indice de base, égal à l'indice mensuel moyen des prix à la consommation publié sur <https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation> pour les 12 (douze) derniers mois connus qui précèdent la période NI.

L'indexation est uniquement d'application à partir de la deuxième année sous contrat et s'applique uniquement aux coûts opérationnels et des tests indiqués à l'Annex 3.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

ART. III.11 RÉDUCTIONS DE RÉMUNÉRATION

- III.11.1 Une réduction de rémunération s'applique lorsqu'un GF Black Start est affecté par une indisponibilité comme défini à l'Art. III.7.1. La réduction de la rémunération est décrite à l'Annexe 8.A.
- III.11.2 En plus de la réduction de rémunération décrite à l'Art.III.11.1, la réduction de la rémunération décrite à l'Annexe 8.B s'applique en cas de coupure excessivement longue (évaluée sur une période d'un an) du GF Black Start. Si le Contrat est conclu pour une durée inférieure à un an, la disponibilité annuelle est calculée prorata temporis.
- III.11.3 En cas de non-conformité d'un Essai de Capacité Black Start, conformément à l'Art.III.9.5, des pénalités sont appliquées, tel que prévu à l'Annexe 8.C.

ART. III.12 FACTURATION ET PAIEMENT

- III.12.1 Au plus tard le ^{quinze} (15) de chaque mois du calendrier M, le RSP envoie à Elia un projet de rapport relatif à la fourniture du Service Black Start au cours du mois précédent (M-1). Ce rapport comprend les données suivantes :
- État de disponibilité du GF Black Start au cours du mois précédent (M-1).
 - Les résultats des tests effectués conformément à Art. III.9.

Au plus tard le vingt (20) de chaque mois du calendrier, Elia envoie au RSP son accord ou ses remarques éventuelles concernant ce rapport ainsi que le calcul des réductions de rémunération conformément aux dispositions des Art. III.12.4, avec indication de la méthode de calcul ainsi que de toutes les données sur lesquelles s'appuie le calcul. Si le RSP conteste les réductions de rémunération facturées, il en informe Elia sans délai. Les parties tentent alors de trouver une solution à l'amiable.

- III.12.2 Au plus tard le vingt-cinq (25) de chaque mois du calendrier M, le RSP envoie sa facture mensuelle à Elia. Celle-ci comprend, outre les éléments mentionnés à l'Article II.5.1 :
- a. la rémunération, conformément à l'Article III.10.1, pour le service à fournir le mois suivant (M+1) ;
 - b. les réductions de rémunération en vertu de l'Art. III.12.4 telles que calculées par Elia, le cas échéant
 - c. la rémunération des tests pour lesquels le rapport a été transmis pour le mois précédent (M-1) conformément à l'Art III.10.5.
 - d. tout autre montant dû en vertu du présent Contrat ;

La structure d'imputation que le RSP doit utiliser est incluse à l'Annex 6.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

III.12.3 Si aucun accord ne peut être atteint, conformément à l'Art. III.12.1 :

- le RSP, lors de l'établissement de sa facture pour le Mois M tel que spécifié à III.12.2, prend en compte la réduction de la rémunération telle que calculée par Elia ;
- les Parties poursuivent les négociations en vue d'un arrangement à l'amiable et, après conclusion d'un accord, règlent la facture susmentionnée ex post ;
- Si aucun arrangement à l'amiable n'est conclu, la procédure de règlement des différends prévue à l'Art. I.13 des Conditions Générales s'appliquera.

III.12.4 Au plus tard trois mois après la fin de l'année Y, Elia vérifie la disponibilité des GF Black Start et applique en conséquence les réductions de rémunération à la facture mensuelle suivante sur la base de la formule suivante :

$$(Y) = \sum_{\substack{31st\ of\ Dec\ 23:45 \\ Qh=1st\ Jan\ 00:00 \\ 31st\ of\ Dec\ 23:45}}^{31st\ of\ Dec\ 23:45} VC(Qh) - \sum_{\substack{31st\ of\ Dec\ 23:45 \\ Qh=1st\ Jan\ 00:00 \\ 31st\ of\ Dec\ 23:45}}^{31st\ of\ Dec\ 23:45} AS(Qh) * VC(Qh) \\ + \sum_{Qh=1st\ Jan\ 00:00}^{31st\ of\ Dec\ 23:45} VC(Qh) * (1 - CF(Y)) + \sum_{Qh=1st\ Jan\ 00:00}^{31st\ of\ Dec\ 23:45} AS(Qh) * VC(Qh) * FA(Qh) \text{Où :}$$

- RR (Y) = réduction de rémunération pour l'année i
- AS (Qh) = Statut de disponibilité du quart d'heure. Égal à 0 si le statut de disponibilité était Indisponible conformément à Art. III.7, égal à 1 dans tous les autres cas.
- VC (Qh) = la somme des coûts opérationnels et d'opportunité pour le quart d'heure. Cela équivaut à 1/96^e de la rémunération journalière des coûts opérationnels et d'opportunité.
- CF(Y) = le facteur de correction tel que défini à l'Annexe 8.B
- FA(Qh) = Les quarts d'heure, conformément à l'Annexe 8.C, pendant lesquels la rémunération est réduite de 50% suite à un Essai de Capacité Black Start.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

ART. III.13 DURÉE DU CONTRAT

III.13.1 Le présent contrat entre en vigueur à la date précisée à l'article II.4.1 et s'applique jusqu'au jj/mm/aaaa, sans préjudice d'une résiliation anticipée conformément aux provisions du présent contrat.

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Fait à Bruxelles en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. La version officielle a été rédigée en néerlandais et en français, sans qu'une version prime sur l'autre. La version anglaise est uniquement fournie à titre d'information.

Elia Transmission Belgium S.A. représentée par :

[•]

[•]

[•]

[•]

Date :

Date :

Le **RSP**, représenté par :

[•]

[•]

[•]

[•]

Date :

Date :

ANNEX 1. LISTE DES GROUPES FOURNISSEURS DE BLACK START

Conformément à l'Art. III.3.4, la liste des GF Black Start est définie sur la base du modèle de fichier Excel suivant qui est échangé par e-mail entre le RSP et Elia :



Annex 2 - List of Black Start PG's.xlsx

Liste RSP des attributs de GF Black Start :

Voir feuille 1 du fichier Excel.

List of Black Start PG's attributes	
RSP Name	
Contract reference	
Request for update [dd/mm/yyyy]	
Go live of the update [dd/mm/yyyy]	

Voir feuille 2 du fichier Excel. Copiez la feuille s'il y a plusieurs GF Black Start.

Annex 1: RSP List of Black Start PG's								
Black Start Providing Group name:								
Period(s) of Black Start Service provision:								
	Name	EAN Code or other unique identifier	Main generator of the Black Start PG? [Yes/No]	Related to a Delivery Point in the pool of an OPA? [Yes/No]	Fuel type	Limited fuel supply [Yes/No]	Limited energy reservoir [Yes/no]	grid user
Technical Unit 1:								
Technical Unit 2:								
Technical Unit 3:								
Technical Unit 4:								
Technical Unit 5:								

ANNEX 2. PROCÉDURE D'ACCEPTATION D'UN RSP**2.A DÉCLARATION DE L'UTILISATEUR DE RÉSEAU****Modèle de Déclaration d'Utilisateur de Réseau :**

Elia Transmission Belgium SA

À l'attention de [•]

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Bruxelles

Date : JJ/MM/AAAA

Objet : Désignation d'un RSP par l'Utilisateur du Réseau Principal

	Utilisateur du Réseau Principal	RSP
<i>Nom</i>		
<i>Adresse</i>		

[Utilisateur du Réseau Principal] déclare :

1. Qu'il accepte de transférer les droits et obligations du Contrat de Service Black Start à Elia pour la Période de Livraison pour la période de livraison du JJ/MM/20XX² au 31/12/20XX à [RSP] situé à [ADRESSE] ;
2. Que le(s) point(s) d'accès lié(s) aux GF Black Start de l'utilisateur de réseau est (sont) couvert(s) par un contrat BRP valide signé par BRP et l'(les) unité(s) technique(s) OPA incluse(s) dans cette déclaration est (sont) couverte(s) par un contrat OPA valide signé par l'OPA.
3. Que l'utilisateur de réseau principal veille à la bonne transmission aux différentes parties visées au point précédent des informations pertinentes concernant la participation du GF Black Start au service ainsi que des informations pertinentes relatives aux plans de production/d'indisponibilité du GF Black Start requises par chacune de ces parties en vue de remplir ses obligations.
4. Qu'il est informé du contenu du contrat en question à conclure entre Elia et [RSP]
5. Qu'il ne prendra aucun autre engagement à l'égard de la fourniture des Services Black Start.
6. Qu'il respecte les obligations conformément article 227 §2 du Code de Bonne Conduite

² Date du transfert effectif du contrat

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

[Utilisateur du Réseau Principal] reconnaît et convient que le contrat entre Elia Transmission Belgium et [RSP] pour le Service Black Start ne porte aucun préjudice à ses droits et obligations dans le cadre des contrats BRP et OPA.

Les Unités Techniques couvertes par cet accord sont les suivantes :

Unité Technique	EAN

[Utilisateur du Réseau Principal] et [RSP] reconnaissent qu'Elia n'est pas responsable en cas de :

1. Désaccord entre [Utilisateur Réseau Principal] et [RSP] concernant la production d'énergie et la fourniture du Service Black Start ;
2. Désaccord entre [Utilisateur Réseau Principal], [Titulaire du Contrat OPA], [BRP] et/ou [RSP] au sujet des réductions de rémunération prévues dans le Contrat de Service Black Start et résultant d'une information erronée fournie par [Utilisateur réseau principal].

[Le RSP] déclare qu'il informera [l'Utilisateur du Réseau Principal] en cas de modification concernant la fourniture du Service susmentionné.

La résiliation du présent accord conclu entre l'Utilisateur du Réseau Principal et le RSP intervient dans le cas où l'Utilisateur du Réseau Principal notifie au RSP et à Elia qu'il désigne un nouveau tiers à la fonction de RSP pour les GF Black Start susmentionnés pour le reste de la Période de Livraison et à la signature par ce nouveau tiers d'un contrat relatif à la fourniture du Service avec Elia, ou notifie sa volonté d'agir lui-même en qualité de RSP pour le(s) GF Black Start susmentionnés pour le reste de la Période de Livraison. Dans ce dernier cas, l'Utilisateur du Réseau Principal reconnaît et accepte de reprendre les droits et obligations du contrat du RSP concernant la fourniture du Service.

[Utilisateur Réseau Principal] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

[RSP] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

Pour réception :

Elia Transmission Belgium (Elia), représentée par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

2.B DÉCLARATION DE L'UTILISATEUR DE RÉSEAU

Modèle de Déclaration d'Utilisateur de Réseau :

Elia Transmission Belgium SA

À l'attention de [•]

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Bruxelles

Date : jj/mm/aaaa

Objet : Confirmation de l'Utilisateur du Réseau Principal pour le GF Black Start par toutes les utilisateurs de réseau ayant un Unité Technique dans le GF Black Start

	<i>Nom</i>	<i>Adresse</i>
Utilisateur de Réseau Principal		

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Utilisateur de réseau 1		
Utilisateur de réseau 2		
...		

Conformément à l'Art. III.2.3, ELIA doit recevoir la preuve que toutes les Utilisateur(s) du Réseau ont signé sans réserve cette Déclaration de l'Utilisateur de Réseau. La Déclaration de l'Utilisateur de Réseau doit contenir au minimum les clauses suivantes. La Déclaration de l'Utilisateur de Réseau inclus un liste de toutes les TUs liés à le GF Black Start concerné. L'utilisateur(s) de :

- La présente Déclaration de l'Utilisateur de Réseau s'applique uniquement aux TUs listés dans le Tableau 1..
- L'Utilisateur de Réseau reconnaît par la présente que toutes les informations fournies dans la présente Déclaration de l'Utilisateur de Réseau sont véridiques et exactes. L'Utilisateur de Réseau confirme à ELIA que son engagement à participer à fournir le Service Black Start, tel que stipulé dans le Contrat RSP, n'enfreint pas des contrats existants avec des tiers avec lesquels l'Utilisateur de Réseau a des relations contractuelles ou réglementées avec des tiers relèvent.
- L'Utilisateur de Réseau donne par la présente à l'Utilisateur de Réseau Principal l'autorisation d'offrir à ELIA le Service Black Start, tel que décrit dans le Contrat RSP, du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA.
- Chaque Utilisateur de réseau reconnaît que le présent document est valide pour chaque TU listé dans le Tableau 1, attribué à lui, jusqu'à la date d'expiration de la Déclaration de l'Utilisateur de Réseau ou jusqu'à la soumission d'une nouvelle Déclaration de l'Utilisateur de Réseau, pour un (ou plusieurs) TU(s) dans le Tableau 1.
- Que le(s) point(s) d'accès lié(s) aux TU(s) de l'utilisateur(s) de réseau, ou, dans le cas échéant, le(s) TU(s) des tiers connecté aux installations de l'utilisateur de Réseau, est (sont) couvert(s) par un contrat BRP valide signé par BRP et l'(les) unité(s) technique(s) OPA incluse(s) dans cette déclaration est (sont) couverte(s) par un contrat OPA valide signé par l'OPA.
- Informations relatives au(x) TU(s) concerné(s) :

Technical Unit	EAN	Grid User

Table 1

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

L'Utilisateur du Réseau Principal confirme que:

- L'Utilisateur du Réseau Principal veille à la bonne transmission aux différentes parties visées au point précédent des informations pertinentes concernant la participation du GF Black Start au service.

L'Utilisateur du Réseau Principal et l'(es)utilisateurs du réseau confirme que :

- Que tous les accords nécessaires à la fourniture du Service Black Start avec le(s) utilisateur(s) du réseau des autres Unités Techniques du GF Black Start sont en place

[Utilisateur du Réseau Principal] et [l'(es)utilisateurs du réseau] reconnaissent qu'Elia n'est pas responsable en cas de :

- Désaccord entre [Utilisateur Réseau Principal] et [l'(es)utilisateurs du réseau] concernant la production d'énergie et la fourniture du Service Black Start .
- Désaccord entre une utilisateur de réseau et des tiers relèvent, y inclus tiers posséder/exploiter la ou les unités techniques. a grid user and the relevant third parties, including third parties owning/operating the Technical Unit(s)
- Désaccord entre [Utilisateur Réseau Principal], [Titulaire du Contrat OPA], [BRP], [l'(es)utilisateurs du réseau] et/ou [RSP] au sujet des réductions de rémunération prévues dans le Contrat de Service Black Start et résultant d'une information erronée fournie par [Utilisateur réseau principal].

[l'Utilisateur du Réseau Principal] déclare qu'il informera [l'(es) utilisateurs du réseau] en cas de modification concernant la fourniture du Service susmentionné.

[Utilisateur Réseau Principal] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

[utilisateur de réseau] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

[utilisateur de réseau] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Nom : _____ Nom : _____
Fonction : _____ Fonction _____
Date : jj/mm/aaaa Date : jj/mm/aaaa

...

Pour réception:

Elia Transmission Belgium (Elia), représentée par :

Nom : _____ Nom : _____
Fonction : _____ Fonction _____
Date : _____ jj/mm/aaaa Date : jj/mm/aaaa

2.C DÉCLARATION DU CDSO

Si une Unité Technique est connectée à un CDS, conformément à l'Art. III.2.3, Elia doit recevoir la preuve que le CDSO a signé sans réserve la Déclaration du CDSO. Une même déclaration du CDSO peut inclure une ou plusieurs unité(s) technique(s) liée(s) au CDSO concerné. La Déclaration du CDSO doit contenir au moins les clauses prévues dans le modèle suivant.

Modèle de déclaration du CDSO :

Parties	
	CDSO
Nom	
Adresse	
Numéro d'entreprise	

Pour les Unités techniques, et les dates concernées, énumérées dans le Tableau 1 :

- Le CDSO reconnaît que, pendant l'exécution du plan de reconstitution, la consommation de toute énergie générée au sein de son CDS n'est possible qu'avec l'approbation d'Elia ;

Au cas où aucune limite n'est imposée par le CDSO :

- Le CDSO donne l'autorisation au RSP de fournir le Service Black Start sans imposer de limites, comme prévu dans le contrat du RSP ;

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Au cas où le CDSO imposerait des limites à la participation de le TU ou des TU :

- Le CDSO donne l'autorisation au RSP de fournir le Service Black Start avec les limites techniques et/ou opérationnelles suivantes, conformément à l'Art. 226§2 du Code de conduite :
 - [Liste les limitations ici]
 - ...
-

Tableau 1			
Nom de l'Unité Technique	Identifiant unique de l'unité technique (EAN ou numéro de série)	Date de début	Date d'échéance

Le présent document est valable jusqu'à soit :

- La désignation d'une autre partie, par le biais d'une nouvelle Déclaration du CDSO, pour une (ou plusieurs) des Unités techniques énumérées dans le tableau 1, signée par le CDSO et reçue par Elia. Dans ce cas, le présent document reste valable pour toutes les Unités techniques qui ne sont pas concernées par la nouvelle Déclaration du CDSO mentionnée ci-dessus, ou ;
- Le RSP résilie le présent Contrat avec Elia conformément aux conditions générales du présent Contrat ;

[CDSO] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

Pour réception :

Elia Transmission Belgium (Elia), représentée par :

Nom :

Nom :

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start

Fonction : Fonction

Date : jj/mm/aaaa Date : jj/mm/aaaa

2.D DÉCLARATION DU DSO

Si une Unité Technique est connectée à un réseau DSO, conformément à l'Art. III.2.3, Elia doit recevoir la preuve que le DSO a signé sans réserve la Déclaration du DSO. Une même déclaration du DSO peut inclure une ou plusieurs unité(s) technique(s) liée(s) au DSO concerné. La Déclaration du DSO doit contenir au moins les clauses prévues dans le modèle suivant.

Modèle de déclaration du CDSO :

Parties	
	DSO
Nom	
Adresse	
Numéro d'entreprise	

Pour les Unités techniques, et les dates concernées, énumérées dans le Tableau 1 :

- Le DSO reconnaît que, pendant l'exécution du plan de reconstitution, la consommation de toute énergie générée au sein de son réseau DSO n'est possible qu'avec l'approbation d'Elia ;

Au cas où aucune limite n'est imposée par le DSO :

- Le DSO donne l'autorisation au RSP de fournir le Service Black Start sans imposer de limites, comme prévu dans le contrat du RSP ;

Au cas où le DSO imposerait des limites à la participation de le TU ou des TUs :

- Le DSO donne l'autorisation au RSP de fournir le Service Black Start avec les limites techniques et/ou opérationnelles suivantes, conformément à l'Art. 226§2 du Code de conduite :
 - [Liste les limitations ici]
 - ...
-

Nom de l'Unité Technique	Identifiant unique de l'unité technique (EAN ou numéro de série)	Date de début	Date d'échéance

Partie III – Conditions spécifiques du Service Black Start



Le présent document est valable jusqu'à soit :

- La désignation d'une autre partie, par le biais d'une nouvelle Déclaration du DSO, pour une (ou plusieurs) des Unités techniques énumérées dans le tableau 1, signée par le DSO et reçue par Elia. Dans ce cas, le présent document reste valable pour toutes les Unités techniques qui ne sont pas concernées par la nouvelle Déclaration du DSO mentionnée ci-dessus, ou ;
- Le RSP résilie le présent Contrat avec Elia conformément aux conditions générales du présent Contrat ;

[DSO] ayant pour numéro d'entreprise [NUM], représenté par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

Pour réception :

Elia Transmission Belgium (Elia), représentée par :

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction

Date : jj/mm/aaaa

Date : jj/mm/aaaa

ANNEX 3. PRIX DU GF BLACK START

GF BLACK START **XXX**

A. TOTAL :

	Période de livraison (date de début - date de fin)
Coûts du capital (€)	
Coûts opérationnels (€/jour)	
Coûts d'opportunité (€/jour)	
Coûts de test (€/test)	

ANNEX 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUS BLACK-START

Cette Annexe est constituée du questionnaire de collecte de données complété qui peut être téléchargé sur le site web d'Elia ([Comment devenir un Fournisseur de Services de Reconstitution \(Elia.be\)](#)) ou demandé par courrier électronique conformément à Annex 7.

ANNEX 5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES GF BLACK START POUR LE SERVICE BLACK START

Les 5 (cinq) zones de Service Black Start sont constituées comme suit :

- 1 (une) : la partie 380 kV du Réseau ELIA. Tout(e) (proposition de) GF Black Start qui est connecté directement à la partie 380 kV du Réseau Elia est considéré comme connecté à la zone de Service Black Start 380kV.
- 4 (quatre) zones régionales définies pour le Service Black Start correspondent à l'agrégation des Zones Électriques (situation au 01/09/2022)⁴ comme décrit ci-dessous :
 - Nord-ouest = Langerbrugge Est, Langerbrugge Ouest et Ruien ;
 - Nord-est = Merksem et Stalen ;
 - Sud-ouest = Hainaut Est, Hainaut Ouest et Schaerbeek/Bruxelles ;
 - Sud-est = Liège ;

Tout(e) (proposition de) GF Black Start, non connecté à la partie 380 kV du Réseau Elia, est considéré comme étant connecté à la zone de Service Black Start dans laquelle le point de raccordement de son générateur principal est situé.

⁴ Les zones électriques sont susceptibles d'être modifiées selon les règles définies dans les Règles en matière de coordination et de gestion de la congestion. La situation du 01/09/2022 sert de référence et sera utilisée pour la durée de la période contractuelle du Service Black Start. Les modifications apportées aux zones électriques n'ont pas de répercussions sur le contrat Black Start.

ANNEX 6. STRUCTURE D'IMPUTATION

Service auxiliaire	Rémunération	Imputation
Black Start	Prix de base	900101
	Réduction indisponibilités	900102

ANNEX 7. PERSONNES DE CONTACT

POUR ELIA :

1 Suivi contractuel

[•]

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 546 546 7443

Fax : +32 (0)2 546 546 7840

Email: [•]

2 Facturation et paiement

Règlement

[•]

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 546 546 7062

E-mail : system.services@Elia.be

Facturation et paiement

Elia TRANSMISSION BELGIUM

[•]

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Bruxelles

3 Opérations en temps réel

Dispatching national (Operations)

Chaussée de Vilvorde 126

1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 382 2383

Fax : +32 (0)2 382 2139

E-mail : dispatching@Elia.be

Dispatching régional (Nord) Dispatching régional (Sud)
4 Opérations hors temps réel Dispatching national (Duty) Chaussée de Vilvorde 126 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 382 2308 Fax : +32 (0)2 382 2139 E-mail : dispatching@Elia.be
5 Analyse et préparation des tests [•] Chaussée de Vilvorde 126 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 240 53 69 Email: [•]

POUR LE RSP :

1 Suivi contractuel
2 Facturation et paiement 2.1 Règlement 2.2 Facturation et paiement
3 Temps réel (24h/24)
4 Opérations hors temps réel

ANNEX 8. RÉDUCTIONS DE RÉMUNÉRATION :

8.A RÉDUCTIONS DE RÉMUNÉRATION POUR INDISPONIBILITÉ

La réduction de rémunération liée à l'indisponibilité est proportionnelle au nombre de quarts d'heure pendant lesquels le GF Black Start a été indisponible au sens de l'Art. III.7 et égale à la somme des coûts opérationnels et d'opportunité indiqués à l'Annex 3.

8.B RÉDUCTIONS DE RÉMUNÉRATION EN CAS DE COUPURE EXCESSIVEMENT LONGUE

Cette réduction de rémunération s'applique aux coûts opérationnels et aux coûts d'opportunité :

Disponibilité annuelle du GF Black Start	Facteur de correction appliqué
Plus de 325 jours	100%
Entre 255 et 325 jours	92%
Entre 146 et 254 jours	84%
Moins de 145 jours	76%

8.C CONSÉQUENCES DE L'ÉCHEC D'UN ESSAI DE CAPACITÉ BLACK START

En ce qui concerne les coûts du capital :

- Échec du premier test : le règlement est suspendu jusqu'à ce que le test soit concluant.
- Deuxième échec au test : possibilité de suspendre ou résilier le contrat conformément à l'Art. II.11, y compris le paiement de toute rémunération restante du coût en capital.

En ce qui concerne les coûts opérationnels et les coûts d'opportunité :

- Échec du premier test : Facteur de correction de 50% appliquée aux coûts opérationnels et d'opportunité jusqu'à ce que le test soit concluant, compte tenu de l'incertitude sur la disponibilité du GF Black Start.
- Deuxième échec au test : le service est déclaré indisponible à compter du jour du deuxième test jusqu'à ce que le test soit concluant et possibilité de suspendre ou résilier le présent contrat conformément à l'Art. II.11.

ANNEX 9. EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES RÉSULTANT DES SIMULATIONS EFFECTUÉES PAR ELIA

Les paramètres suivants sont définis par Elia au moyen de simulations au cours du processus d'appel d'offres comme condition d'une proposition viable et doit être maintenue tout au long du contrat:

	Valeur déterminée par Elia
Absorption minimale de puissance réactive [MVar]	
Injection de puissance active requise [MW]	
Énergie minimale disponible (en cas de réservoir d'énergie limité) [MWh]	